

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

**Ленинградское областное государственное стационарное
бюджетное учреждение социального обслуживания
«Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»**

187530, Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район,
Шугозерское сельское поселение, поселок Шугозеро, улица Советская, д. 1а

(выполнено в соответствии с Методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627)

2025 год

Содержание:

1. Паспорт доступности.
2. Анкета к Паспорту доступности.
3. Акт обследования к Паспорту доступности.
4. Фото-фиксация основных зон и элементов.
5. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности.
6. Акт согласованных с общественным объединением инвалидов.
7. Дополнительный материал по организации доступной среды на Объекте.

СОГЛАСОВАННО

Председатель РООИ «Центр
экспертизы и консультирования –
«Доступная среда»

Ю.Ю. Платонова

«28» октября 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»

В.Т. Мерзлов

«28» октября 2025 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 63/25

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: ЛОГБУ «Тихвинский ДИ».
- 1.2. Адрес объекта: 187530, Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, поселок Шугозеро, улица Советская, д. 1а.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание: три этажа, 772,4 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 17794 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1985 г. последнего капитального ремонта: не производился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: ежегодно.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 187530, Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, поселок Шугозеро, Советская, д. 1а.
- 1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности – государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность – региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет социальной защиты населения Ленинградской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Лафонская, дом 6. Литер. А.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности – социальная защита.
- 2.2 Наименование оказываемых услуг: - социальные.
- 2.3. Форма оказания услуг: предоставление социальных услуг с обеспечением проживания.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: взрослые трудоспособного возраста, пожилые.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность: 40 человек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) -нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

на автобусе №165 от г. Тихвин до поселка Шугозеро.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 1300 м

3.2.2 время движения (пешком) 20-25 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске:

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	A
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	A
4	с нарушениями зрения	A
5	с нарушениями слуха	A
6	с нарушениями умственного развития	A

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У, О, К), ДУ-И (С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У, О, С), ДУ-И (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У, О, С), ДУ-И (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У, О), ДУ-И (К, С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным для инвалидов, передвигающихся на коляске, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. На некоторых структурно-функциональных зонах доступность объекта обеспечена оказанием необходимой помощи МНГ сотрудниками учреждения (условная доступность).

Предметом деятельности Учреждения является осуществление социального обслуживания населения, предоставления социальных услуг. Пребывание на Объекте находится под контролем персонала, оказания необходимой помощи клиентам осуществляется в течении всего времени нахождения на Объекте.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>индивидуальное решение с ТСП организационные мероприятия</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>организационные мероприятия, капитальный ремонт</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>не нуждается</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>не нуждается</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>организационные мероприятия</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>не нуждается</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>организационные мероприятия</i>
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в соответствии с поступлением бюджетных средств в рамках исполнения ПФХД.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДПП-В.

4.4 Информация размещена (обновлена) Сайт: <https://ditikhvin.47social.ru/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте): от «17» октября 2025 г.,
2. Акта обследования объекта: от «17» октября 2025 г.,

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»

В.Т. Мерзлов
«17» октября 2025 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 63/25

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: ЛОГБУ «Тихвинский ДИ».
1.2. Адрес объекта: 187530, Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, поселок Шугозеро, улица Советская, д. 1а.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: три этажа, 772,4 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 17794 кв.м
1.4. Год постройки здания: 1985 г. последнего капитального ремонта: не производился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: ежегодно.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»).
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 187530, Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, поселок Шугозеро, Советская, д. 1а.
1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление.
1.9. Форма собственности – государственная.
1.10. Территориальная принадлежность – региональная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет социальной защиты населения Ленинградской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Лафонская, дом 6, Литер. А.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности – социальная защита.
2.2 Наименование оказываемых услуг: - социальные.
2.3. Форма оказания услуг: предоставление социальных услуг с обеспечением проживания.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: взрослые трудоспособного возраста, пожилые.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность: 40 человек.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) -нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

на автобусе №165 от г. Тихвин до поселка Шугозеро.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 1300 м

3.2.2 время движения (пешком) 20-25 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске:

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У, О, К), ДУ-И (С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У, О, С), ДУ-И (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У, О, С), ДУ-И (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У, О), ДУ-И (К, С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

Информация размещена (обновлена) Сайт: <https://ditikhvin.47social.ru/>

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»

В.Т. Мерзлов
«17» октября 2025 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 63/25**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: ЛОГБУ «Тихвинский ДИ».
1.2. Адрес объекта: 187530, Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, поселок Шугозеро, улица Советская, д. 1а.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: три этажа, 772,4 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 17794 кв. м
1.4. Год постройки здания: 1985 г. последнего капитального ремонта: не производился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: ежегодно.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»).
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 187530, Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, поселок Шугозеро, Советская, д. 1а.
1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление.
1.9. Форма собственности – государственная.
1.10. Территориальная принадлежность – региональная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет социальной защиты населения Ленинградской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Лафонская, дом 6, Литер. А.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности – социальная защита.
2.2 Наименование оказываемых услуг: - социальные.
2.3. Форма оказания услуг: предоставление социальных услуг с обеспечением проживания.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: взрослые трудоспособного возраста, пожилые.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность: 40 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)-нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

на автобусе №165 от г. Тихвин до поселка Шугозеро.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 1300 м

3.2.2 время движения (пешком) 20-25 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске:

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	A
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	A
4	с нарушениями зрения	A
5	с нарушениями слуха	A
6	с нарушениями умственного развития	A

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У, О, К), ДУ-И (С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У, О, С), ДУ-И (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У, О, С), ДУ-И (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У, О), ДУ-И (К, С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)

– доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным для инвалидов, передвигающихся на коляске, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. На некоторых структурно-функциональных зонах доступность объекта обеспечена оказанием необходимой помощи МНГ сотрудниками учреждения (условная доступность).

Предметом деятельности Учреждения является осуществление социального обслуживания населения, предоставления социальных услуг. Пребывание на Объекте находится под контролем персонала, оказания необходимой помощи клиентам осуществляется в течении всего времени нахождения на Объекте.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>индивидуальное решение с ТСП организационные мероприятия</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>организационные мероприятия, капитальный ремонт</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>не нуждается</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>не нуждается</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>организационные мероприятия</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>не нуждается</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>организационные мероприятия</i>
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в соответствии с поступлением бюджетных средств в рамках исполнения ПФХД.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ПП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

- 4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
 4.4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
 4.5. Информация размещена (обновлена) Сайт: <https://ditikhvin.47social.ru/>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения внутри здания | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |


Результаты фотофиксации на объекте на 9 л. (*фото 54*)

Руководитель
рабочей группы

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы
 Директор ЧОУ ДПО «Ресурсный институт
 социальной практики» Потапов М.П



(Подпись)

В том числе:
 представители общественных
 организаций инвалидов

Председатель Региональной общественной
 организации инвалидов «Центр экспертизы
 и консультирования – «Доступная среда»
 Ю.Ю. Платонова



(Подпись)

представители организации,
 расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)



Приложение I
к Акту обследования ОСИ, к паспорту
доступности ОСИ № 63/25
от «17» октября 2025 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»
187530, Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район,
Шугозерское сельское поселение, поселок Шугозеро, улица Советская, д. 1а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-п ланировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1		все		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1,3, 4,5, 6				
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть		2				
	ОБЩИЕ требования к зоне						-при необходимости сотрудники учреждения оказывают помощь при посадки в транспортное средство и высадки из него, а так же дальнейшем сопровождении на Объекте.	Орг.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональн ой зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И (Г, У, О, К), ДУ-И (С)		1-6	Орг.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: при необходимости, передвижение по внутренней территории осуществляется с помощью персонала. Установлен уличный информационный стенд, с шрифтом Брайля (фото 3), а также тактильно-звуковая мнемосхема входной группы (фото 7). Выделены места для отдыха, для занятия спортом (фото 5).

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ, к паспорту
доступности ОСИ № 63/25
от «17» октября 2025 г.

I Результаты обследования:
2. Вход в здание (главный)

ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»
187530, Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район,
Шугозерское сельское поселение, поселок Шугозеро, улица Советская, д. 1а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	есть		8				
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		8				
2.4	Дверь (входная)	есть		9, 11	Порог входной двери более 7 см.	К,О,С	- При реконструкции и/или капитальном ремонте увеличить дверные проемы главного входа до нормативных значений (0,9м рабочее полотно), снизить высоту порога (1,4 см), (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020)	КР
2.5	Тамбур	есть		10				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Вход в здание	ДП-И (Г, У, О, С), ДУ-И (К)		8-11	КР
---------------	--------------------------------	--	------	----

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: входной узел условно (с помощью персонала) доступен для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН). Установлена информационная тактильная табличка, а также тактильно-звуковая мнемосхема входной группы (фото 7,9). Имеется кнопка вызова персонала, для оказания необходимой помощи (сопровождения). (фото 9). При необходимости сотрудники учреждения устанавливают Пандус выносной (инвентарный), для обеспечения доступа (преодоления порогов) инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ, к паспорту
доступности ОСИ № 63/25
от «17» октября 2025 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»

187530, Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район,

Шугозерское сельское поселение, поселок Шугозеро, улица Советская, д. 1а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		13,14		все		
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		15,16 17,18				
3.3	Внутренний пандус.	есть		15,16	Вдоль обеих сторон всех пандусов и открытых лестниц необходимо устанавливать ограждения с поручнями.	К, С,О	Установить недостающие поручни вдоль марша пандуса (п. 6.2.11 СП 59.13330.2020)	ТР
3.4	Подъемная платформа.	есть		19,20		К		
3.5	Дверь	есть		12,21 22,23 24,27 29				
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		51,52		все		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

	Состояние	Приложение	Рекомендации
--	-----------	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути движения внутри здания	ДП-И (Г, У, О, С), ДУ-И (К)		12-24, 27,29, 51,52	ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: пути движения доступны для всех категорий маломобильных граждан при необходимости сотрудники учреждения оказывают необходимую помощь. Установлены тактильные напольные указатели (фото 12,13,14,15,16,17,18). Пути движения к функциональным зонам продублированы мнемосхемами (фото 12,41). Дверные проемы контрастно выделены (фото 21,27,29,48). На поручнях лестниц установлены тактильные указатели начала/окончания поручней (фото 16). Края ступеней выделены контрастной противоскользящей лентой (15,16,18). Название помещений доступные для МГН продублированы тактильно-звуковыми табличками с шрифтом Брайля (фото 21,22,23,24). Для лучшего ориентирования установлены пиктограммы (фото 20,22,43). В наличии подъемная платформа (фото 19,20) передвижение возможно только в сопровождении персонала.

Устройство тактильно-контрастных наземных указателей необходимо выполнять по ГОСТ Р 52875 (п. 5.1.10 СП 59.13330.2020).

Примечание – В жилых зданиях, зданиях домов-интернатов, геронтологических центров, домов сестринского ухода, тактильные напольные указатели не предусматриваются (6.2.3 СП 59.13330.2020).

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ, к паспорту
доступности ОСИ № 63/25
от «17» октября 2025 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»

**187530, Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район,
Шугозерское сельское поселение, поселок Шугозеро, улица Советская, д. 1а**
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		30				
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		28,31, 32				
4.3	Прилабочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту.	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДП-В		28,30, 32,34	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пребывание на Объекте находится под контролем персонала, оказания необходимой помощи клиентам осуществляется в течении всего времени нахождения на Объекте.

Приложение 4 (III)
к Акту обследования ОСИ, к паспорту
доступности ОСИ № 63/25
от «17» октября 2025 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»

187530, Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район,

Шугозерское сельское поселение, поселок Шугозеро, улица Советская, д. 1а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Жилые помещения	есть		25,26				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДП-В		25,26	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пребывание на Объекте находится под контролем персонала, оказания необходимой помощи клиентам осуществляется в течении всего времени нахождения на Объекте. Имеются индивидуальная кнопки вызова помощи (браслет) фото 51.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ, к паспорту
доступности ОСИ № 63/25
от «17» октября 2025 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»
187530, Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район,
Шугозерское сельское поселение, поселок Шугозеро, улица Советская, д. 1а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		33,34, 35,36, 37,38, 39,40		все		
5.2	Душевая/ванная комната	есть				все		
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В		33-40	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические помещения доступны для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения. Установлены информационные тактильно-звуковые таблички с шрифтом Брайля. Тактильные мнемосхемы санузла. Поручни, кнопки вызова помощи со шнурком. В каждой жилой комнате имеются мобильные туалеты (фото 26)

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ, к паспорту
доступности ОСИ № 63/25
от «17» октября 2025 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации (и связи) на объекте

ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»
187530, Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район,
Шугозерское сельское поселение, поселок Шугозеро, улица Советская, д. 1а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		3,7,9, 11,12, 21,22, 23,24 34,38, 41,42, 43,44 ,47,48 ,49		К,Г,О,У		
6.2	Акустические средства	есть		7,21,22 ,23,24, 38,41, 42,53, 54		С		
6.3	Тактильные средства	есть		3,7,8,9, 12,13, 14,15, 16,17, 18,21, 22,23, 24,34, 38,41, 42,43, 44,45, 46,47, 48		С		
	ОБЩИЕ требования к зоне					все		

II Заключение по зоне:

	Состояние	Приложение	Рекомендации
--	-----------	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Система информации (и связи) на объекте	ДП-В		3,7,8,9, 12,13,14 15,16,1, 18,21,22 23,24,34 38,41,42 43,44,45 46,47,48 49,50,53 ,54	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступные для МГН структурно-функциональной зоны идентифицируются символами доступности. Средства информации комплексные и предусматривают визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги в соответствии с нормативными требованиями.

При необходимости приобрести индукционную систему для инвалидов —позволяет устранить шумовые помехи и посторонние звуки, передавая нужное голосовое сообщение на слуховой аппарат.

Пребывание на Объекте находится под контролем персонала, оказания необходимой помощи клиентам осуществляется в течении всего времени нахождения на Объекте.

Устройство тактильно-контрастных наземных указателей необходимо выполнять по ГОСТ Р 52875 (п. 5.1.10 СП 59.13330.2020).

П р и м е ч а н и е – В жилых зданиях, зданиях домов-интернатов, геронтологических центров, домов сестринского ухода, тактильные напольные указатели не предусматриваются (6.2.3 СП 59.13330.2020).

ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»

187530, Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район,
Шугозерское сельское поселение, поселок Шугозеро, улица Советская, д. 1а



Фото № 1 – Вход на территорию.



Фото № 2 – Выделенное место парковки автотранспорта инвалидов.



Фото № 3 – Уличный информационный стенд, с шрифтом Брайля



Фото № 4 – Прилегающая территория.



Фото № 5 – Прилегающая территория. Спортивная площадка.



Фото № 6 – Прилегающая территория.



Фото № 7 – Главный вход.
Тактильно-звуковая мнемосхема входной группы.



Фото № 8 – Пандус.
Тактильные наземные указатели.



Фото № 9 – Наружная входная дверь. Кнопка вызова персонала.
Информационная табличка с шрифтом Брайля. Знак доступности для всех категорий инвалидов.



Фото № 10 – Тамбур.



Фото № 11 – Внутренняя входная дверь. На прозрачных полотнах входных дверей установлена яркая контрастная маркировка.



Фото № 12 – Пути движения внутри здания. (двери)
Мнемосхема (расположены на каждом этаже учреждения).



Фото № 13 – Пути движения внутри здания.
Опорные поручни. Тактильные напольные указатели.
Электронное табло (бегущая строка)



Фото № 14 – Пути движения внутри здания.
Опорные поручни. Тактильные напольные указатели.
Электронное табло (бегущая строка)

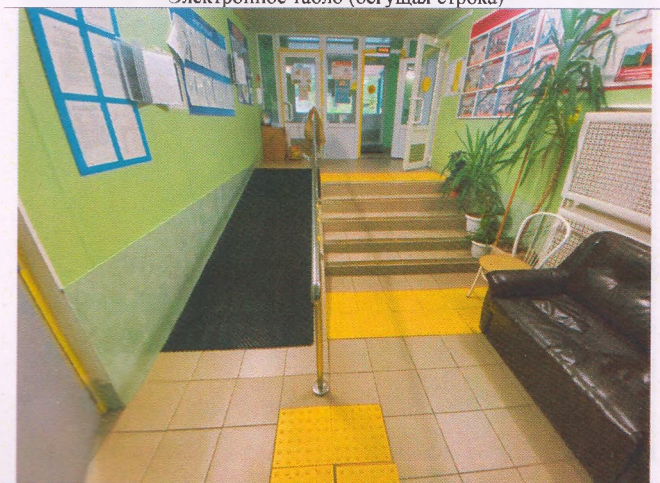


Фото № 15 – Пути движения внутри здания (лестницы).
Контрастная противоскользящая лента.
Указатели начало/окончания поручней. Пандус.

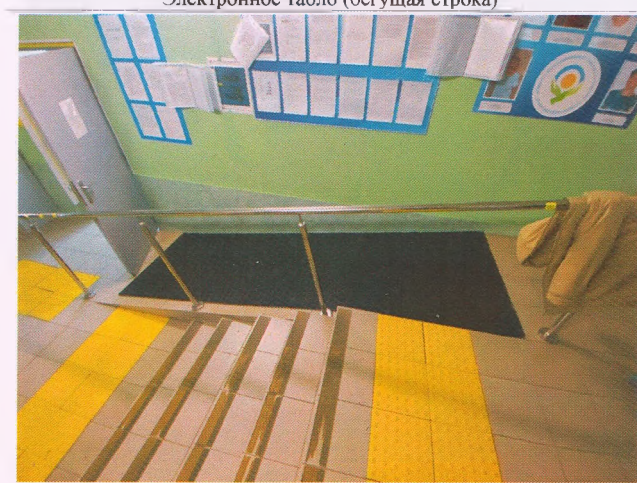


Фото № 16 – Пути движения внутри здания (лестницы).
Тактильные напольные указатели. Пандус.

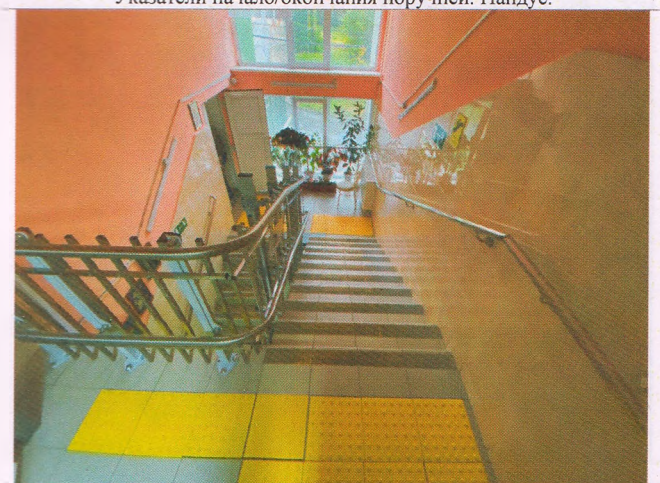


Фото № 17 – Пути движения внутри здания (лестницы).
Тактильные напольные указатели.

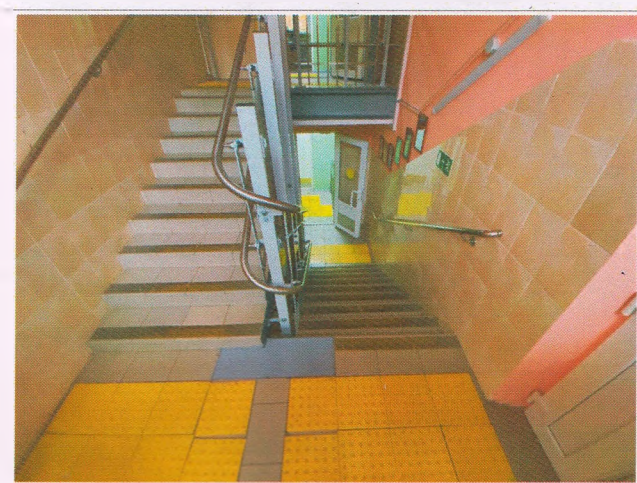


Фото № 18 – Пути движения внутри здания (лестницы).
Контрастная противоскользящая лента.



Фото №19 – Подъемная платформа.

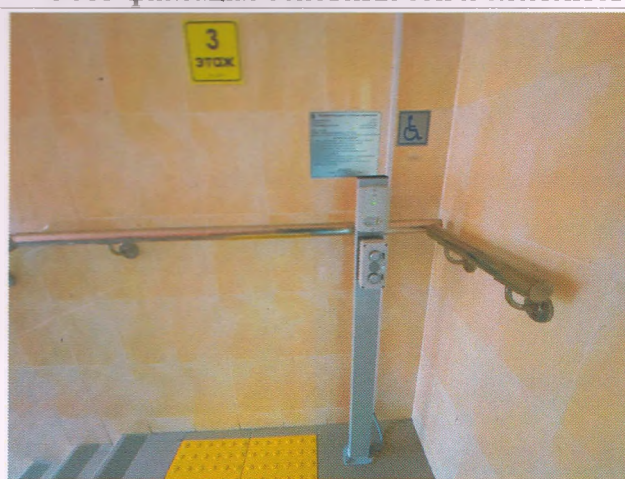


Фото № 20 – Подъемная платформа.
Кнопка вызова персонала.

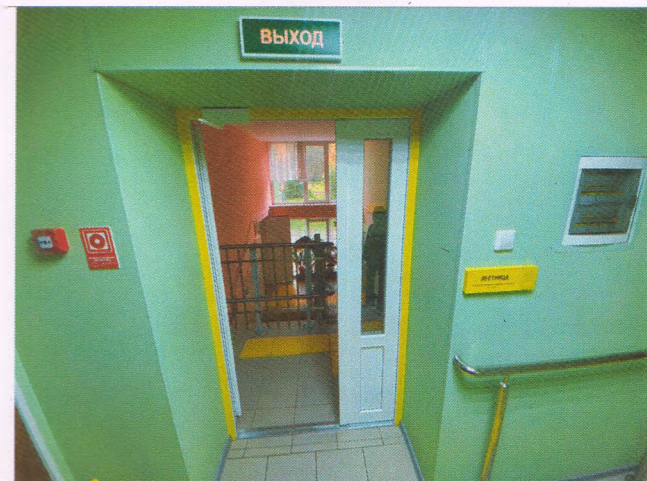


Фото № 21 – Пути движения внутри здания
(двери). Информационная тактильная-звуковая табличка с шрифтом Брайля.

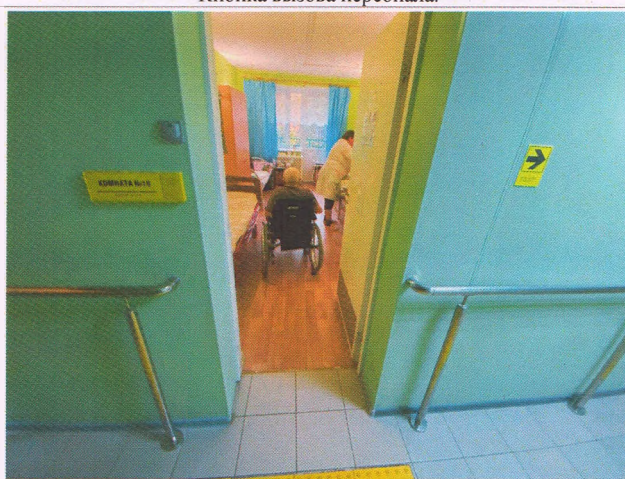


Фото № 22 – Пути движения внутри здания
(двери в жилые комнаты). Информационная тактильная-звуковая табличка с шрифтом Брайля. Пиктограммы.



Фото №23– Пути движения внутри здания
(двери в жилые комнаты). Информационная тактильная-звуковая табличка с шрифтом Брайля.



Фото № 24 – Пути движения внутри здания
(двери в жилые комнаты). Информационная тактильная-звуковая табличка с шрифтом Брайля.



Фото №25– Зоны целевого назначения (целевого посещения).
Жилые комнаты



Фото № 26 – Зоны целевого назначения (целевого посещения).
Жилые комнаты. Мобильный туалет (в каждой комнате).



Фото № 27 – Пути движения внутри здания (двери).
Информационная тактильная-звуковая табличка с шрифтом Брайля.
Зал столовой.



Фото № 28- Зоны целевого назначения (целевого посещения).
Зал столовой.

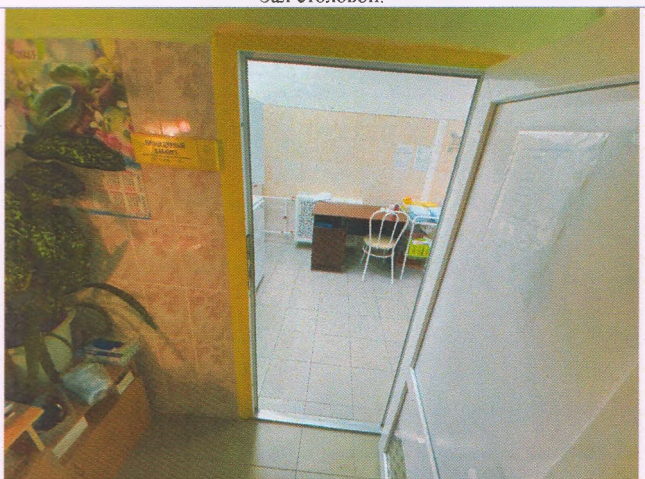


Фото №29– Пути движения внутри здания (двери).
Информационная тактильная-звуковая табличка с шрифтом Брайля.
Медицинский кабинет.



Фото № 30 – Зоны целевого назначения (целевого посещения).
Медицинский кабинет.



Фото №31 – Зоны целевого назначения (целевого посещения).
Каминный зал.



Фото № 32 – Зоны целевого назначения (целевого посещения).
Каминный зал.



Фото №33 – Санитарно-гигиеническое помещение
Информационная тактильная-звуковая табличка с шрифтом Брайля.



Фото № 34– Санитарно-гигиеническое помещение
Информационная тактильная-звуковая табличка с шрифтом Брайля. Тактильная мнемосхема санузла.



Фото №35– Санитарно-гигиеническое помещение.
Поручни, кнопка вызова помощи со шнурком.



Фото № 36– Санитарно-гигиеническое помещение.
Поручни, кнопка вызова помощи со шнурком.



Фото №37 – Санитарно-гигиеническое помещение
Информационная тактильная-звуковая табличка с шрифтом Брайля



Фото №39 – Санитарно-гигиеническое помещение.
Поручни.



Фото №41 – Информация на объекте. Тактильная мнемосхема этажа



Фото № 38 – Санитарно-гигиеническое помещение
Информационная тактильная-звуковая табличка с шрифтом Брайля. Тактильная мнемосхема санузла.



Фото №40 – Санитарно-гигиеническое помещение.
Поручни, кнопка вызова помощи со шнурком.



Фото № 42 – Информационная тактильная-звуковая табличка с шрифтом Брайля. Тактильная мнемосхема санузла.



Фото №43 – Информация на объекте.
Пиктограммы с шрифтом Брайля.



Фото № 44– Информация на объекте. Поручни.
Тактильные наземные указатели.
Электронное табло (бегущая строка)



Фото №45– Информация на объекте. Поручни.
Тактильные наземные указатели

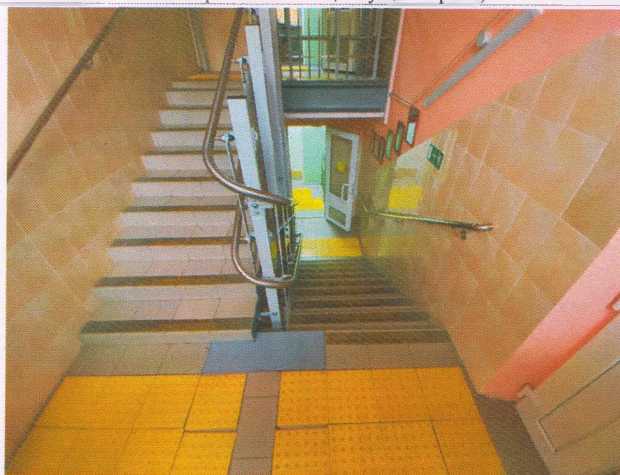


Фото № 46– Информация на объекте. Поручни.
Тактильные наземные указатели

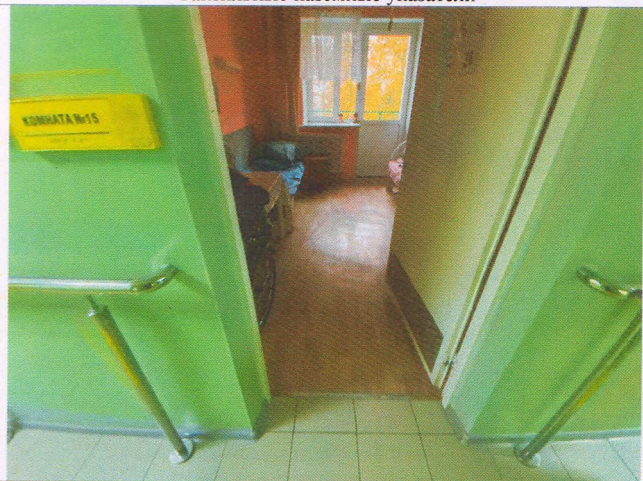


Фото №47 – Информация на объекте. Информационная тактильная-
звуковая табличка с шрифтом Брайля.

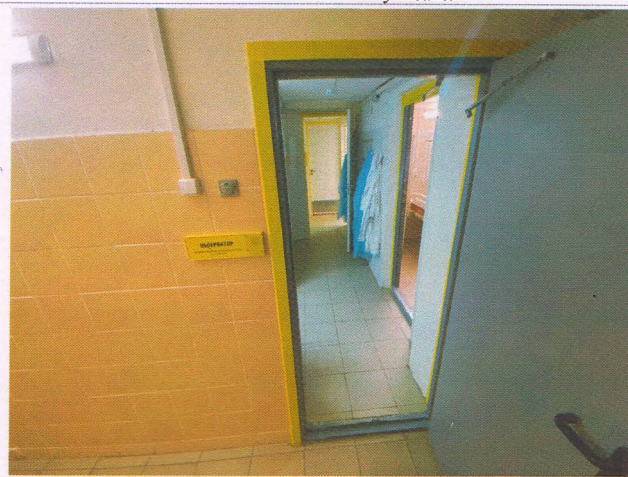


Фото № 48 – Информационная тактильная-звуковая табличка с
шрифтом Брайля.



Фото №49 – Информация на объекте.



Фото № 50– Информация на объекте. Тактильные наземные указатели. Тактильная мнемосхема этажа



Фото №51– Индивидуальная кнопка вызова помощи (браслет).



Фото № 52– Информация на объекте. Адаптивная система оповещения.



Фото №53– Запасной выход.



Фото № 54– Запасной выход.


 УТВЕРЖДАЮ
 Директор ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»
 В.Т. Мерзлов
 «22» октября 2025 г.

**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)**

ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»

Наименование объекта

187530, Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район,

Шугозерское сельское поселение, поселок Шугозеро, улица Советская, д. 1а

Адрес

№№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)				
2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)				
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)				
3.1	По территории объекта				
3.2	По входам в здание				
3.2.1	- При реконструкции и/или капитальном ремонте увеличить дверные проемы главного входа до нормативных значений (0,9м рабочее полотно), снизить высоту порога (1,4 см), предусмотреть смотровые панели. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020)	К	(2 этап)		

3.3	По путям движения в здании				
3.3.1	Установить недостающие поручни вдоль марша пандуса (п. 6.2.11 СП 59.13330.2020) Фото 16.	К	(1-2 этап)		
3.3.2	В жилых зданиях, зданиях домов-интернатов, геронтологических центров, домов сестринского ухода, тактильные напольные указатели не предусматриваются (6.2.3 СП 59.13330.2020).	С	(1-2 этап)		
3.4	По зоне оказания услуг				
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.6	По системе информации - Обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	Все категории	выполнено		
3.6.1	При необходимости приобрести индукционную систему для инвалидов —позволяет устранить шумовые помехи и посторонние звуки, передавая нужное голосовое сообщение на слуховой аппарат	Г	(1-2 этап)		
3.6.2	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	выполнено		
3.6.3	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	выполнено		

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организаций помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения	Все категории	выполнено		
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	выполнено		
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных	Все категории	выполнено		

	задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и сопровождению)				
1.3	Систематическое обучение (инструктаж) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	выполнено		
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	выполнено		
2	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	выполнено		

Состояние доступности объекта для МГН	К	О	С	Г	У
- на начало планового периода	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
- по завершении 1-го этапа плана адаптации*	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
- по завершении 2-го этапа адаптации**	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП

* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта);

** - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.

Акт

согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до
проведения реконструкции или капитального ремонта)

«28» октября 2025 г.

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги, и составляется данный акт: 187530,
Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское
поселение, поселок Шугозеро, улица Советская, д. 1а.

Сведения об Объекте:

- отдельно стоящее здание: три этажа, 772,4 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 17794 кв. м
- Основание для пользования Объектом - оперативное управление.

Форма собственности – государственная.

Административно-территориальная подведомственность – региональная.

Наименование и адрес вышестоящей организации: Комитет социальной защиты населения
Ленинградской области. 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Лафонская, дом 6, Литер. А.

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер): - социальная защита.

Наименование предоставляемой(-ных) услуги (услуг): - социальные.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,
пропускная способность): - 40 чел.

Форма способа оказания услуг: предоставление социальных услуг с обеспечением
проживания.

Категории обслуживаемого населения по возрасту: взрослые трудоспособного возраста,
пожилые.

Категории обслуживаемых инвалидов: К, О, С, Г, У.

Мы, нижеподписавшиеся, директор ЛОГБУ «Тихвинский ДИ», Мерзлов Виктор Тимофеевич с одной стороны, и Председатель Региональной общественной организации инвалидов «Центр экспертизы и консультирования – «Доступная среда» Платонова Юлия Юрьевна с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: да (соответствуют К, О, С, Г, У / не соответствуют) / нет

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: «да»
2. Пандус стационарный наружный: «да».
3. Пандус стационарный внутренний: «да, не соответствует К».
4. Пандус инвентарный, аппарели: «да».
5. Наружная лестница входной зоны: «нет».
6. Внутренняя лестница входной зоны: «да».
7. Поручни наружные входной зоны: «да»
8. Поручни внутренние входной зоны: «да»
9. Дверные проемы входной зоны: «да, не соответствуют К, О,С»
10. Подъемные платформы наружные: «нет».
11. Подъемные платформы внутренние: «да».
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне: «да»
13. Лифт пассажирский: «нет».
14. Лифт грузовой: «нет».
15. Мобильные лестничные подъемники: «нет».
16. Санитарно-гигиенические помещения: «да»
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У: «да»
 - 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: «да».
 - 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: «да».
 - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: «да».
 - 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: «да».
 - 17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: «нет».
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: «да».
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: «да».

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» расположенного по адресу 187530, Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, поселок Шугозеро, улица Советская, д. 1а и учитывая помещения в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время доступным для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения. На некоторых структурно-функциональных зонах доступность объекта обеспечена оказанием необходимой помощи МНГ сотрудниками учреждения (условная доступность). Предметом деятельности Учреждения является осуществление социального обслуживания населения, предоставления социальных услуг. Пребывание на Объекте находится под контролем персонала, оказания необходимой помощи клиентам осуществляется в течении всего времени нахождения на Объекте, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 419-

ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К, О, С, Г, У	-организовано оказание необходимой помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения при посадки в транспортное средство и высадки из него, а так же дальнейшем сопровождении.	Приказ №.
1.2	К, О, С, Г, У	- установлен уличный информационный стенд, с шрифтом Брайля (фото 3), а также тактильно-звуковая мнемосхема входной группы (фото 7). Выделены места для отдыха, для занятия спортом (фото 5)	
2		Зона: входной узел.	
2.1	К, О, С, Г, У	-входной узел условно (с помощью персонала) доступен для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН). Установлена информационная тактильная табличка, а также тактильно-звуковая мнемосхема входной группы (фото 7,9). Имеется кнопка вызова персонала, для оказания необходимой помощи (сопровождения). (фото 9). Пандус выносной (инвентарный), для обеспечения доступа (преодоления порогов) инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.	Приказ №
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	К, О, С, Г, У	- организовано сопровождение, оказание необходимой помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения.	Приказ №
3.2	К	-установить недостающие поручни вдоль марша пандуса	

3.3	К, О, С, Г, У	-пути движения доступны для всех категорий маломобильных граждан при необходимости сотрудники учреждения оказывают необходимую помощь. Установлены тактильные напольные указатели (фото 12,13,14,15,16,17,18). Пути движения к функциональным зонам продублированы мнемосхемами (фото 12,41). Дверные проемы контрастно выделены (фото 21,27,29,48). На поручнях лестниц установлены тактильные указатели начало/окончания поручней (фото 16). Края ступеней выделены контрастной противоскользящей лентой (15,16,18). Название помещений доступные для МГН продублированы тактильно-звуковыми табличками с шрифтом Брайля (фото 21,22,23,24). Для лучшего ориентирования установлены пиктограммы (фото 20,22,43). В наличии подъемная платформа (фото 19,20) передвижение возможно только в сопровождении персонала.	
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К, О, С, Г, У	- пребывание на объекте проходит под контролем персонала, оказания необходимой помощи клиентам осуществляется постоянно. Имеются индивидуальная кнопки вызова помощи (браслет) фото 51.	Приказ №
4.2	К, О, С, Г, У	- организовано обучение специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ).	
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	К, О, С, Г, У	- санитарно-гигиенические помещения доступны для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения. Установлены информационные тактильно-звуковые таблички с шрифтом Брайля. Тактильные мнемосхемы санузла. Поручни, кнопки вызова помощи со шнурком. В каждой жилой комнате имеются мобильные туалеты (фото 26).	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К, О, С, Г, У	- Доступные для МГН структурно-функциональной зоны идентифицируются символами доступности. Средства информации комплексные и предусматривают визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги в соответствии с нормативными требованиями. При необходимости приобрести индукционную систему для инвалидов —позволяет устранить шумовые помехи и посторонние звуки, передавая нужное голосовое сообщение на слуховой аппарат. Пребывание на Объекте находится под контролем	Приказ №

		персонала, оказания необходимой помощи клиентам осуществляется в течении всего времени нахождения на Объекте.	
6.2	К, О, С, Г, У	-на официальном сайте Учреждения в сети Интернет размещена информация о предоставляемых услугах и о доступности для МГН https://ditikhvin.47social.ru/ Информация постоянно обновляется в соответствии с изменениями условий доступности Объекта.	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К, О, С, Г, У	Маршрут движения к Объекту - по Мурманскому шоссе до ст. Юшково и далее до г. Тихвин или по железной дороге до г. Тихвин, далее на автобусе №165 до поселка Шугозеро	

Устройство тактильно-контрастных наземных указателей необходимо выполнять по ГОСТ Р 52875 (п. 5.1.10 СП 59.13330.2020).

П р и м е ч а н и е – В жилых зданиях, зданиях домов-интернатов, геронтологических центров, домов сестринского ухода, тактильные напольные указатели не предусматриваются (6.2.3 СП 59.13330.2020)

V. Рекомендации:

Организовать:

- организовать и обновлять по необходимости систему средств информации зон и помещений, входных узлов и путей движения обеспечивающую непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. При необходимости приобрести индукционную систему обеспечения разборчивости звуковой информации для слабослышащих посетителей.

Директор
ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»



М.П.

В.Т. Мерзлов /

Председатель РООИ «Центр
экспертизы и консультирования –
«Доступная среда».



М.П.

/ Ю.Ю. Платонова /



РЕСУРСНЫЙ ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

Лицензия № 2896 от 11 апреля 2017 года

Специалисты ЧОУ ДПО «Ресурсный институт социальной практики» совместно с Региональной общественной организацией инвалидов «Центр Экспертизы и Консультирования - "Доступная Среда" помогут подобрать минимально необходимый комплект технических средств реабилитации (тактильные таблички с шрифтом Брайля, мнемосхемы; системы вызова помощи; оборудование для санузлов, входных узлов и т.д.) для организации доступности Вашего учреждения, а также установят и обучат правилам эксплуатации.

При необходимости получения дополнительных знаний в области формирования доступной среды и сопровождения инвалидов на объекте (инструктаж персонала, организация доступности предоставляемых услуг) с выдачей удостоверения о повышении квалификации по направлению «Доступная среда» (Лицензия на образовательную деятельность № 2896 от 11 апреля 2017 года) приглашаем на программы Ресурсного института социальной практики.

Контакты:

т. +7 (921) 996-95-64 (MAX, Telegram, WhatsApp).

эл. почта risp78@mail.ru

сайт <http://социоресурс.рф>

ВК: <https://vk.com/public203274477>

199034, Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., дом 6-8, литер А, помещение 84Н
тел. 8 (812) 600-43-79 эл. почта risp78@mail.ru сайт <http://социоресурс.рф>

БАРЬЕРЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ИНВАЛИДОВ

Значимые барьеры для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках

БУКВЕННЫЕ ОТОБРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ	ЗНАЧИМЫЕ БАРЬЕРЫ для передвижения инвалидов (ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ)	
«К» с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на креслах-колясках		Высокие пороги, ступени; Отсутствие поручней, нарушение их высоты; Неровное, скользкое и мягкое (с высоким ворсом, крупнонасыпное проч.) покрытие; Ненормативные пандусы; Узкие дверные проемы и коридоры; Отсутствие места для разворота кресла-коляски в помещении; Высокое расположение информации

Значимые барьеры для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата

БУКВЕННЫЕ ОТОБРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ	ГРАФИЧЕСКОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ КАТЕГОРИИ	ЗНАЧИМЫЕ БАРЬЕРЫ НА для передвижения инвалидов (ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ)
«О-н» с нарушениями опорно-двигательного аппарата с нарушениями функций нижних конечностей		Высокие пороги, ступени, перепады высот, крутые уклоны; Неровное и скользкое покрытие; Ненормативные пандусы; Отсутствие поручней; Отсутствие мест отдыха на пути движения
«О-в» с нарушениями опорно-двигательного аппарата с нарушениями функций верхних конечностей		Трудности в открывании/закрывании дверей; Трудности в использовании выключателей, кранами; Невозможность, сложность в написании текстов, подписании документов; Иные ограничения действия руками

Значимые барьеры для инвалидов с нарушениями зрения

БУКВЕННЫЕ ОТОБРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ	ГРАФИЧЕСКОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ КАТЕГОРИИ	ЗНАЧИМЫЕ БАРЬЕРЫ НА для передвижения инвалидов (ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ)
«С-п» с нарушениями зрения (слепые)		Преграды на пути движения (колонны, тумбы, стойки и проч.), без предупредительной информации о препятствии (тактильной, звуковой); Ступени, особенно разной геометрии, без тактильного обозначения; Отсутствие дублирующей тактильной или звуковой информации и указателей; Отсутствие поручней, иных направляющих; Неорганизованность доступа на объект и места ожидания собаки-проводника; Отсутствие дублирующей звуковой информации при чрезвычайных ситуациях и в экстренных случаях
«С-ч» с нарушениями зрения (слабовидящие)		Отсутствие цветовой контрастной информации и указателей; Использование знаков, текстовой и графической информации недостаточных размеров; Наличие препятствий и преград на пути движения без достаточной (по размеру, цвету, контрасту) информационной поддержки; Недостаточная освещенность мест и путей движения

Значимые барьеры для инвалидов с нарушениями слуха

БУКВЕННЫЕ ОТОБРАЖЕНИЯ	ГРАФИЧЕСКОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ	ЗНАЧИМЫЕ БАРЬЕРЫ НА для передвижения инвалидов (ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ
--------------------------	----------------------------	--



КАТЕГОРИИ	КАТЕГОРИИ	И УСТРАНЕНИЯ)
«Г-п» с нарушениями слуха (глухие)		Отсутствие и недостаточность зрительной информации; Отсутствие сурдо- и тифлосурдоперевода и переводчика; Иные информационные барьеры и отсутствие дублирующей световой информации при чрезвычайных ситуациях
«Г-ч» с нарушениями слуха (слабослышащие)		Отсутствие аудиоконтура, индукционных петель; Наличие электромагнитных помех; Недостаточность, отсутствие зрительной информации; Отсутствие звукоусиливающих средств в местах получения услуг и информации

Значимые барьеры для инвалидов с умственными нарушениями

БУКВЕННЫЕ ОТОБРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ	ГРАФИЧЕСКОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ КАТЕГОРИИ	ЗНАЧИМЫЕ БАРЬЕРЫ НА ОСИ (ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ)
«У» с нарушениями умственного развития		Отсутствие (недостаточность) понятной информации, информации на простом языке; Отсутствие ограждений опасных мест; Трудности ориентации при неоднородности информации; Неорганизованность, сопровождения или объекте (при необходимости)

Значимые барьеры для инвалидов всех категорий



БУКВЕННЫЕ ОТОБРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ	ГРАФИЧЕСКОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ КАТЕГОРИИ	ЗНАЧИМЫЕ БАРЬЕРЫ НА ОСИ (ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ)
«Все»	    	
Отсутствие (нарушение требований) информации и навигации на объекте для МГН -указателей доступных помещений и путей движения Нарушение требований освещённости мест и путей движения Отсутствие информации на сайте и информационных носителях на объекте Неорганизованность путей эвакуации и информации о чрезвычайных ситуациях и в экстренных случаях Отсутствие средств (кнопок) вызова персонала в закрытых помещениях Некомпетентность персонала по вопросам общения и оказания помощи инвалидам		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ ОСНОВНЫХ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

При организации доступности выделяют основные структурно-функциональные зоны:

- 1) Территория, прилегающая к зданию (участок);
- 2) Вход (входы) в здание;
- 3) Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации);
- 4) Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта);
- 5) Санитарно-гигиенические помещения;
- 6) Система информации на объекте.

В зависимости от объемно-планировочных решений здания, от расчетного числа маломобильных посетителей, функциональной организации учреждения обслуживания, следует применять один из двух вариантов форм обслуживания:

Вариант «А» (универсальный проект) — доступность для инвалидов любого места в здании, а именно — общих путей движения и мест обслуживания. Как минимум 5 % общего числа таких однотипных мест, предназначенных для обслуживания (билетных касс, мест в зрительном зале, кабин туалетов и т.п.). Вариант «А» выполняется при новом строительстве	
Вариант «Б» (разумное приспособление) — при невозможности обеспечить доступ инвалидов на все этажи (все зоны обслуживания) здания или сооружения выделение на уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании. Это может быть специальный кабинет для приема инвалидов в офисном здании, специальный прилавок для торговли по образцам и каталогам в торговой сети, зал, оборудованный специальным оборудованием для интерактивного доступа к экспонатам в музее, учебный класс, куда обеспечивается трансляция лекций из аудиторий в учебном заведении.	

1. Требования к территориям, прилегающим к зданию (участок)

Требования СП 59.13330.2020 (актуализированная редакция СНиП 35-01-2001) относится только к участкам зданий и не является обязательным к применению для пешеходно-дорожных объектов

Доступный маршрут движения — помещения, места обслуживания, позволяющие беспрепятственно достичь конечной точки маршрута и воспользоваться услугой.

Требования к территории, прилегающей к зданию:

- Наличие хотя бы одного входа (въезда) на территорию объекта (на прилегающую к зданию территорию), приспособленного для всех категорий граждан (инвалидов и других МГН);
- Наличие путей движения для МГН (транспортных и пешеходных; с возможностью их совмещения). Следует делать ограничительную разметку пешеходных путей на проезжей части, которые обеспечат безопасное движение людей и автомобильного транспорта.

Требования к входу на территорию

- ✓ должен быть оборудован доступными элементами информации об объекте;
- ✓ не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, а также турникеты.
- ✓ Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации (учреждения или предприятия).

Основными барьерами для инвалидов всех групп будут:




- отсутствие (нарушение требований) информации навигации на объекте для маломобильных групп населения – указателей доступных помещений и путей движения;
- нарушение требований освещенности мест и путей движения;
- отсутствие информации на сайте и информационных носителях на объекте;
- неорганизованность путей эвакуации и информации о чрезвычайных ситуациях и в экстренных случаях;
- отсутствие средств (кнопок) вызова персонала в закрытых помещениях;
- некомпетентность персонала по вопросам общения и оказания помощи инвалидам.

Требования к пути движения по территории

Главным условием беспрепятственного передвижения инвалидов по территории является **ширина путей движения**. Пути движения должны быть не менее 2 м., на коротких участках допустимо сужение до 1,2 м. Сужение менее 1,2 м. недопустимо! Допустимо сужать тротуар до 1,2 м. При этом следует устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0х1,8 м для обеспечения возможности разезда инвалидов на кресле-коляски.


Вторым условием доступности территории объекта является **ровная поверхность**, из твердых материалов, не создающих вибрацию при движении по нему. Для безопасного передвижения инвалидов важно качество дорожного покрытия: не должно быть местных неровностей, покрытие из бетонных плит или брусчатки должно иметь толщину швов между элементами покрытия не более 0,01 м. Не допускается использование покрытия из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия.

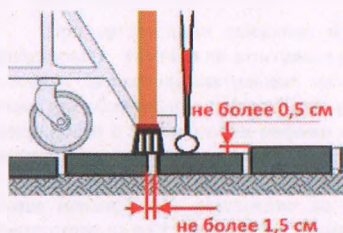

На пешеходных путях движения не должно быть **продольных уклонов более 5%, а поперечных более 2%.**

В местах изменения высот поверхностей пешеходных путей их выполняют плавным понижением с уклоном не более 5% или обустройства съездами, поскольку передвижение на кресле-коляске на поверхности с уклоном более 5% требует от инвалида значительных усилий.

На уклонах более 8% возможно опрокидывание коляски назад, инвалидам на костылях трудно поддерживать равновесие.

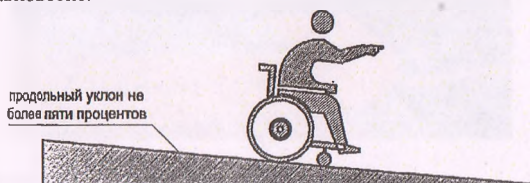


ПОПЕРЕЧНЫЙ УКЛОН

$> 1-1,5\%$




Часто уклоны в путях движения создаются искусственно при понижении бордюрного камня в местах устройства бордюрных съездов. При этом следует обеспечивать безопасный проход инвалидам вдоль съезда или, при его расположении на всю ширину тротуара, выполнить уклон не более 5 %, около здания не более 8%, (в затеснённых условиях допустимо 10% на длину не более 1 м)

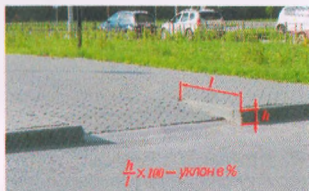

Инвалидам по зрению, передвигающимся с белой тростью необходимы дополнительные ориентиры вдоль пути движения – бордюрные камни высотой не менее 5 см. или декоративные ограждения газонов. Бордюрами следует огораживать опасные места вблизи водоемов, крутых склонов и других опасных для инвалидов по зрению мест.

Бордюрный съезд – делается при наличии перепадов высот, максимально безопасный для инвалида на кресле-коляске перепад высоты составляет 1,5 см.



Бордюрный съезд должен полностью находиться на тротуаре и не выступать на проезжую часть. Угол съезда составляет от 5 до 10% в зависимости от его расположения и ширины тротуара.

Перепад высот бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должен превышать 2,5 см.

Бордюрные съезды различают по конструктивному исполнению:

со скошенными боковыми гранями – уклон боковых граней пандуса не может превышать значения, установленного для основной его поверхности не более 8% (для затеснённых условий не более 10%), что обеспечивает безопасный доступ пешеходов и людей в кресле-коляске к пешеходному переходу по боковой грани пандуса на всю ширину тротуара с горизонтальным участком в месте разворота для схода на проезжую часть и разворота на кресле-коляске




съезд с бортиками и поручнями с двух сторон, расположенный на части тротуара.



Не допускается применение в пределах пешеходной части поверхности лестниц направляющих устройств, выполненных в виде полос из металла (в том числе интеллерон), бетона, либо аналогичных по конструктивному исполнению устройств.

При наличии достаточной территории необходимо обеспечить на основных путях движения людей (не менее чем через 100-150 м) места отдыха, оборудованные скамейками с опорой для спины и подлокотниками. Скамьи устанавливают в карманах глубиной не менее 1,2 м, чтобы отдыхающие на скамейках не создавали помех движения другим пешеходам. Рядом со скамейкой предусматривается свободное место для размещения кресла-коляски (для МГН – детские коляски). Рекомендуется оборудовать места отдыха и при входе на объект.

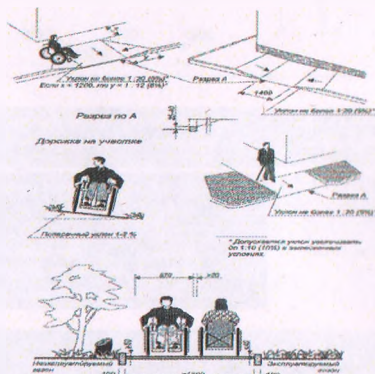

Требования доступности территории объекта для категорий инвалидов К, О-п, О-в (схема)

При организации движения по территории инвалидов по зрению необходимо использовать **тактильно-контрастные указатели** (ГОСТ Р 5630502014). В сложных условиях движения, тактильные наземные предупреждающие указатели применяются также для обозначения препятствий, расположенных на пути движения инвалидов в виде поверхности с квадратными рифами и их следует размещать на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного пути, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5-0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм.

Тактильные наземные указатели должны предоставлять инвалидам по зрению необходимую и достаточную информацию, способствующую самостоятельной ориентации на территории; показывать направление движения и предупреждать о возможных опасностях на пути следования. То есть в сложных условиях движения, тактильные наземные предупреждающие указатели применяются для обозначения препятствий, расположенных на пути движения инвалидов в виде поверхности с квадратными рифами.

Указатели тактильные классифицируются по следующим признакам:

- По назначению;
- По месту установки;
- По форме рифления



Указатели тактильные в зависимости от назначения подразделяют на следующие группы:

Предупреждающие указатели тактильные должны обеспечивать возможность инвалидам по зрению ориентироваться в пространстве и избегать опасностей на пути следования как внутри зданий и сооружений, так и территории

форма предупреждающих тактильных указателей

✓ с продольными рифами	
✓ с рифами, расположенными по диагонали	
Направляющие указатели тактильные – должны обеспечивать возможность инвалидам по зрению передвигаться в нужном направлении самостоятельно, без сопровождающего лица, внутри зданий, сооружений и по территории.	
форма предупреждающих тактильных указателей	
✓ с конусообразными рифами	
✓ с квадратными рифами	

Указатели тактильные, выполненные плитами с продольными рифами и с рифами, расположенными по диагонали – являются направляющими.

Указатели тактильные, выполненные плитами с конусообразными и квадратными рифами – являются предупреждающими.


Требования к парковочным местам

Парковочные места для транспорта инвалидов следует располагать вблизи территории (или на территории); общественных зданий социальных объектов, объектов массового посещения **не далее 50 м. от доступного входа.**

Инвалидам категории К, О – нужно дополнительное пространство рядом с машиной шириной не менее 1,2 м., что бы полностью открыть дверцы машины, поставить рядом кресло-коляску для пересадки. С учетом этого, **ширина парковочного места для автотранспорта инвалида должна быть не менее 3,6 м.**

Для того, чтобы знак парковки можно было увидеть издали над уже припаркованными машинами, каждое парковочное место должно быть обозначено знаком на высоте не менее 1,5 м.

Количество выделенных мест для парковки инвалидов должно быть **не менее 10%** от общего количества мест, но не менее 1 места.

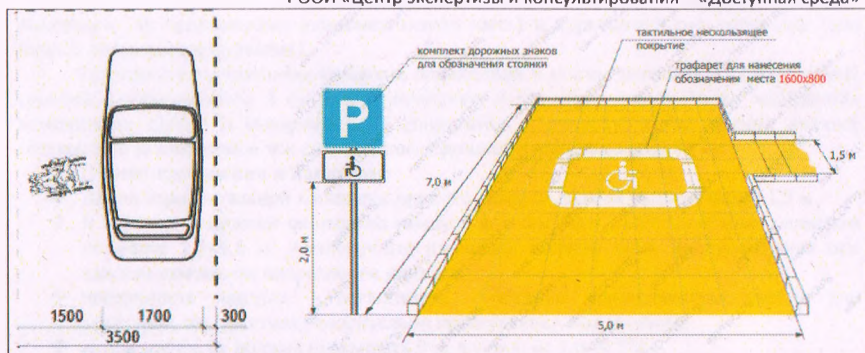


Типичные нарушения при оборудовании парковки	Значимо для инвалида	Мероприятия по адаптации
Нет выделенных мест	К, О-н, О-в	Выделить места для парковки в соответствии с требованиями; Обозначить места для парковки
Обозначены только на поверхности покрытия (по вертикальной поверхности)	К, О-н, О-в	Нанести недостающую информацию

2. Вход (входы) в здание

Вход (входы) в здание включает в себя (при наличии):

- ❖ Лестницу (наружная);
- ❖ Пандус (наружный);
- ❖ Входную площадку (перед дверью);
- ❖ Дверь (входная);
- ❖ Тамбур.

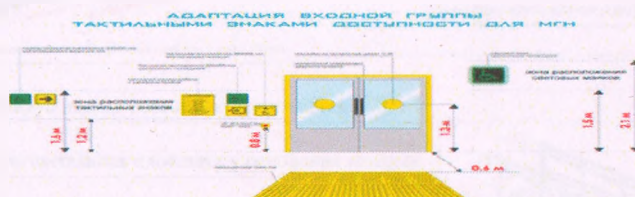

Доступный вход для инвалидов в здание является одним из основных условий обеспечения доступности объекта. При наличии нескольких входов в здание (дополнительные, запасные, эвакуационные, служебные) должен быть как минимум один вход, доступный для инвалидов и других категорий МНГ.

При наличии нескольких входов в здание, как правило, выбирается вход, максимально приближенный к уровню земли и более других отвечающий требованиям доступности основных параметров по входной зоне. Этот вход должен быть обозначен пиктограммой доступности, если остальные входы не доступны.

Требования к лестницам

Основные требования доступности к лестницам:

Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. Ступени лестниц должны быть с подступенком. Применение открытых ступеней (без подступенка) не допускается.

Ширина лестничных маршей внешних лестниц должна быть не менее 1,35 м. Для таких лестниц на перепадах рельефа ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м (иликратно этим значением), высоту подступенка – от 0,12 до 0,15 м.

Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам проступи и высоты подъема ступеней.

Поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%.

!Не следует применять на путях движения инвалидов ступени с открытыми подступенками.

В марше лестницы должно быть 3-12 ступеней.

!Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться съездами.


Маркировка ступеней: рекомендуется выделять одной или несколькими полосами, (например желтым цветом) первую и последнюю ступени лестницы, имеющими общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи должно быть от 0,03 до 0,04 м.

Применение этих приемов не должно разрушить общее художественное решение интерьеров и фасадов.

Маркируется контрастным цветом проступь и часть подступенка. **Контрастная маркировка должна быть ярко-желтой или белой. На светлой лестнице можно использовать черный цвет.** Контрастность имеется если она видна на черно-белой фотографии.

Рекомендуется выполнить контрастную маркировку ступеней, в том числе установку противоскользящих покрытий по краю ступени.

Возможно применение для ориентации и помощи слепым и слабовидящим защитного углового профиля на каждой ступени по ширине марша. Материал должен быть шириной 0,05-0,065 м на проступи и 0,03-0,055 м на подступенке. Он должен визуально контрастировать с остальной поверхностью ступени.



Выделять цветом целиком ступень и подступенок неправильно! Слабовидящий человек не может определить ребро ступени и может оступиться.

Маркировка только подступенка бесполезна для слабовидящего, спускающегося по лестнице, так как при спуске сверху подступенки не видны и маркировка будет неэффективной. При подходе к лестнице слабовидящий будет думать, что это край ступени и может оступиться.

Требования к пандусам (наружным)


Пандус - это сооружение, предназначенное для перемещения с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой, состоящее из маршей (имеющих сплошную

РООИ «Центр экспертизы и консультирования – «Доступная среда» наклонную по направлению движения поверхность) и горизонтальных площадок (для отдыха и/или маневрирования).


Прежде всего, установка пандусов необходима в местах перепада горизонтальных уровней, превышающего 4 см.: на пешеходных путях, при входах и во внутренних помещениях зданий и сооружений. В дополнении к пандусу всегда должна иметься лестница, за исключением тех случаев, когда разница в высотах менее 30 см.

Общие требования к пандусам:

- ❖ Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м.
- ❖ В верхнем и нижнем окончании пандуса должны быть свободные зоны размером не менее 1,5х1,5 м. Аналогичные площадки должны быть предусмотрены при каждом изменении направления пандуса.
- ❖ поверхность пандуса – нескользкая, отчетливо маркированная цветом или текстурой, контрастная относительно прилегающей поверхности;
- ❖ длина марша не должна превышать 9 м, а уклон не круче 5%.
- ❖ При расчетном перепаде высоты в 3,0 м и более на пути движения вместо пандуса следует применять подъемные устройства (подъемные платформы или лифты, доступные для инвалидов на кресле-коляске.);
- ❖ ширина между поручнями пандуса одностороннего движения должна быть в пределах 0,9-1,0 м
- ❖ поручни должны быть установлены с двух сторон на высоте 0,7 и 0,9 м (допустимо от 0,85 до 0,92 м); завершающие части длиннее на 30 см (допустимо от 27-33 см); рекомендуется применять поручни круглого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м

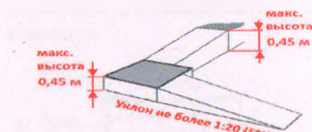


На объектах нового строительства и на участках наклон пандуса 1:20 (5%)

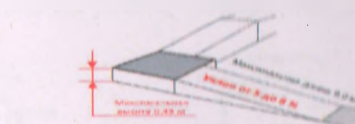

На объектах реконструкции, административных зданиях и при переоборудовании помещений в соответствии с требованиями к пандусам



На армейских пандусах и объектах временной структуры уклон 1:12 (8%)




На коротких пандусах допустим уклон 10%

Пандус всегда состоит из трех частей:

1- горизонтальная площадка у основания пандуса	
2- наклонная поверхность пандуса	
3- горизонтальная площадка на верхнем уровне	

Кроме того, необходимым элементом пандуса является ограждающий бортик вдоль кромки пандуса при отсутствии примыкающего сплошного ограждения или стены здания, двухуровневые поручни с двух сторон с завершающим горизонтальными участками. Освещенность поверхности пандуса должна быть не менее 100 лк.



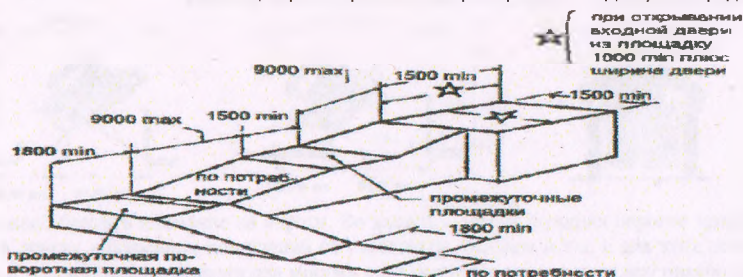


Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями. Уклон уже более 5% вызывает определенные трудности для перемещения на коляске, установка поручней с двух сторон необходима для того, чтобы человек мог подниматься сам, персхватываясь за них руками. Поручни задают направление (в том числе для незрячих) и обеспечивают поддержку в сохранении равновесия всеми группами населения для безопасного спуска и подъема.

Поручнями оборудуется любая лестница с числом ступеней более трех.

Поручни перил у пандусов следует, как правило, предусматривать двойными на высоте 0,7 и 0,9 м. Для детей дошкольного возраста поручень располагается на высоте 0,5 м. И здесь также важно помнить, что инвалиду легче подниматься, держась за поручни, расположенные как можно ближе друг к другу.

Поручни должны быть непрерывными для обхвата рукой. Поверхность лестничного поручня не должна перекрывать стойками, другими конструктивными элементами или препятствиями. Для этого все крепления поручней должны подходить к поручню снизу. Крепление сбоку недопустимо, так как при движении руки по поручню можно удариться об него пальцами.

Оптимально 0,3м




поручни вдоль стены


Длина поручней должна быть больше длины пандуса с каждой стороны не менее чем на 0,3 м. Это надо учитывать, так как при подъеме вверх инвалид на коляске руками хватается за поручни по обеим сторонам пандуса чуть впереди коляски и резким движением выталкивает коляску вверх.



При спуске с пандуса инвалид притормаживает коляску, держась за перила чуть впереди себя, и если поручни не имеют выступающих горизонтальных участков, то при съезде с пандуса у человека возникнут трудности.



Ширина пандуса
0,9-1,0 м в чистоте
(между поручнями)

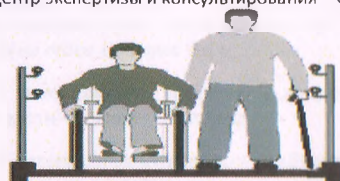

Ширина пандуса на общих путях
движения не менее 1,8 м




Требования к входной площадке

Требования к площадке:

- ❖ размеры входной площадки с пандусом должны быть не менее 2,2х2,2 м.
- ❖ поверхность покрытий площадки должна быть твердая, не допускать скольжений при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1%-2%.

Размеры площадки на верхнем уровне должны обеспечивать возможность полностью горизонтального размещения на ней кресла-коляски. Это обеспечит стабильное и безопасное положение коляски, при которой человек может убрать руки в колес и освободить их для других действий (достать ключ из кармана, открыть дверь и т.п.).

Входная площадка при входах, доступных для МПН, должна иметь: напольный водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий – подогрев поверхности покрытия.




Входная площадка высотой более 0,45 м должна иметь ограждение. Высота ограждения должна быть не менее 0,8 м. В качестве ограждения можно использовать скамейки, вазоны с цветами и прочее.

Требования к входной двери

Входные двери при строительстве должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. Двупольные двери следует выполнять с шириной рабочей дверной створки, как минимум, 0,9 м. Если проход инвалиду потребуется шире, то с помощью сопровождающего или сотрудника объекта можно открыть вторую створку. На действующих объектах при однопольных дверях следует обеспечить дверной просвет не менее 0,9 м. Рядом с дверью (створкой двери) со стороны ручки при открывании двери «на себя» необходима свободная зона не менее 0,6 м.

При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспособляемых зданий и сооружений ширина дверных проемов принимается не менее 1,2 м. Применение дверей на качающихся петлях и вращающихся дверей на путях движения МПН не допускается. Усилия открывания двери не должно превышать 50 Нм.

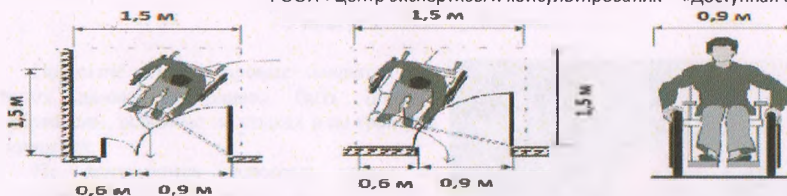

Важно обратить внимание на пороги. Во входных дверях функция порогов защита тамбура и других внутренних помещений от сквозняков, осадков и т.п. и для этих целей необходим высокий порог. Однако для многих инвалидов пороги представляю опасность, а для инвалида на кресле-коляске могут стать непреодолимым барьером.

Доступные для инвалидов и других групп МГН входы могут иметь дверные проемы с порогами. При этом высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м. (1,4 см.) Для снижения высоты порогов при адаптации объекта рекомендуется применять минипандусы.

В полотнах наружных дверей следует предусмотреть смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом. Верхняя граница смотровой панели должна располагаться на высоте не ниже 1,6 м от уровня пола, нижняя не выше 1,0 м. При этом смотровая панель должна иметь ширину не менее 0,15 м и располагаться в зоне от середины полотна в сторону дверной ручки.

Общие требования к входным дверям:

- ❖ входные двери доступные для входа инвалида, следует проектировать автоматическими, ручными или механическими. Они должны быть хорошо опознаваемы и иметь символ, указывающий на их доступность. Целесообразно применение автоматических распашных или раздвижных дверей (если они не стоят на путях эвакуации);
- ❖ дверной проем – ширина не менее 1,2 м;
- ❖ порог должен отсутствовать или быть не более 1,4 см;
- ❖ прозрачные двери и ограждения должны быть из ударопрочного материала, с яркой контрастной маркировкой в форме прямоугольника (высотой не менее 10 см и шириной не менее 20 см) или в форме круга (диаметром от 10 до 20 см.) на двух уровнях: от 0,9 -1,0 м или 1,3-1,4 м.
- ❖ дверной паличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличие от дверного полотна контрастные цвета.

Ручки входных дверей следует устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,6 м от боковой стены или другой вертикальной плоскости, чтобы обеспечить подъезд к ней на кресле-коляске. Форма ручки должна обеспечивать возможность надежного захвата ее запястьем или даже предплечьем.

Требования к тамбуру

Габариты тамбура должны позволять инвалиду, как минимум, разместиться в нем при закрытой входной двери и открыть на себя следующую дверь, а при необходимости разминуться со встречным посетителем.

Глубина тамбуров при прямом движении и одностороннем отрывании дверей должна быть не менее 2,3 м при ширине не менее 1,6 м.

При последовательном расположении навесных дверей минимальное свободное пространство между ними должно быть не менее 1,4 м плюс ширина полотна двери, открывающейся внутрь междверного пространства.


Свободное пространство у двери со стороны ручки должно быть: при открывании «от себя» не менее 0,3 м, при открывании «к себе» не менее 0,6 м.

В тамбурах, лестничных клетках и у эвакуационных выходов не допускается применять зеркальные стены (поверхности), а в двери – зеркальные стекла.

Дренажные и водосборные решетки, устанавливаемые в полу тамбуров или на входных площадках, должны быть на одном уровне с поверхностью пола.

Тамбуры с раздвижными дверями

Размеры тамбуров с автоматическими раздвижными дверями могут быть меньше, так как пространство для маневрирования на кресле-коляске не требуется



На путях эвакуации допускается применение раздвижных дверей при условии, что они:

- ✓ имеют функцию «антипаника»
- ✓ наряду с раздвижными имеются эвакуационные распашные двери
- ✓ раскрываются и фиксируются при срабатывании автоматически, дистанционно с пожарной (поста охраны), от кнопки у двери или механическим способом

3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)

Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации):

- ❖ Коридор (вестибюль, балкон, зона ожидания, галерея);
- ❖ Лестница (внутри здания);
- ❖ Пандус (внутри здания);
- ❖ Лифт пассажирский (или подъемник);
- ❖ Дверь (двери – если несколько на одном пути движения);
- ❖ Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности).

Выделяют **общие требования к зоне** (путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)).

Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения. Необходимы гигиенические сертификаты на материальное оснащение, оборудование, изделия и приборы, используемые инвалидами или контактирующими с ними. Все выключатели и розетки должны быть расположены на высоте 0,8 м от уровня пола. На каждом доступном для инвалидов этаже (в том числе и для инвалидов на креслах - колясках должна быть организована зона отдыха на 2-3 места.

Среди **специальных требований** к зоне выделяют следующие требования. Расположение предупредительной информации о препятствии (перед дверным проёмом и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей):

- на расстоянии 0,6 м до объекта информации;
- визуализация (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков);
- тактильная (рифленая поверхность).

Требования к коридору (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон, зона ожидания)

При организации доступности коридора выделяют: универсальные требования и специальные требования.

Покрывтие пола: ковровые покрытия на путях движения должны быть плотно закреплены, особенно на стыках и по границе покрытий.


Не допускаются ворсовые ковры с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса) – более 0,013 м.

Приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов, отверстия торговых и билетных автоматов и др.):

- должны иметь форму, позволяющую управлять одной рукой; должны быть легкоуправляемые и легкодоступные с обеих сторон;
- устанавливать необходимо на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола и на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в в службу – не менее 0,6 м).

Опасные помещения (вентиляционные камеры, трансформаторные узлы):

- должны иметь запоры, исключающие свободное попадание внутрь помещения;
- дверные ручки должны быть с тактильными опознавательными знаками опасности

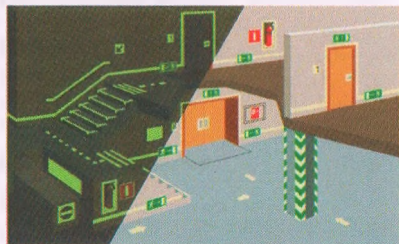

**Специальные требования к оборудованию коридору
 (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон, зона ожидания)**

К	Ширина пути движения в коридорах в чистоте: - при движении кресла-коляски в одном направлении – не менее 1,5 м а при встречном движении – не менее 1,8 м; - при переходе в другое здание – не менее 2,0 м; - в помещении с оборудованием и мебелью – не менее 1,2 м
	Балконы и лоджии должны быть не менее 1,4 м в свету
	Подходы к оборудованию и мебели должны быть не менее 0,9 м; при необходимости поворота коляски на 90 градусов не менее 1,2 м
	Зона самостоятельного разворота инвалида на кресле коляске (на 90-180 градусов) должна быть не мене 1,4 м в диаметре
	Свободное пространство около столов, прилавков, настенных приборов, аппаратов и устройств и т.п. должно иметь размер в плане не менее 0,9х1,5 м
	Пространство для маневрирования кресла-коляски перед дверью должно быть: - глубина не менее 1,2 м (при открывании «от себя»); - глубина на менее 1,5 м (при открывании «к себе»); - ширина не менее 1,5 м
С-п, С-ч, Г-п, Г-ч	Конструктивные элементы и устройства на стенах и других вертикальных поверхностях (на высоте от 0,7 до 2,0 м от уровня пола): - не должны выступать более чем на 0,1 м (при размещении на стенах); - не должны выступать более чем на 0,3 м (при размещении на отдельно стоящей опоре); - должны иметь закругленные края
	В вестибюлях общественных зданий следует предусмотреть установку звуковых информаторов по типу телефонов – автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатком зрения и таксофонов для посетителей с дефектами слуха.

Информация в коридорах:

Предупредительная информация о препятствии должна быть установлена перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационными путями;

- на расстоянии 0,6 метров до объекта информации;
- визуальная информация должна в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков;
- тактильная информация должна быть в виде рифлёной поверхности



Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размером знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола



Требования к лестнице (внутри здания)

При перепаде высот пола в здании или сооружении следует предусматривать лестницы, доступные для МГН. Оборудование лестницы под потребности инвалидов и других категорий МНГ внутри здания имеет универсальные требования и специальные (под отдельных категорий инвалидов) требования.

Универсальные требования

При расчетной ширине марша лестницы 4,9 м и более следует предусматривать дополнительно центральные двухсторонние разделительные поручни.

Уклоны лестниц должны быть не более 1:2

Поручни (при перепаде высот более 0,45 м) должны быть установлены на высоте 0,9;

Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте.

Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы и иметь травмобезопасное исполнение.

Поручни лестниц должны соответствовать требованиям к опорным стационарным устройствам.



Специальные требования

О-н, С-ч	Ступени лестницы должны быть: – с одинаковой геометрией; – сплошные, ровные, без выступов; – с шероховатой поверхностью; – ширина проступей (кроме внутриквартирных) не менее 0,3 м (допустимо от 0,28 до 0,35 м); – высота подъема ступени – не более 0,15м (допустимо от 0,13 до 0,17 м); – ребро с закругленным радиусом не более 0,05 м; – боковые края (не примыкающие к стене) с бортиками высотой не менее 0,02 м	
С-п С-ч	Ограждения должны быть под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами (с высотой в свету менее 1,9 м)	
С-п, С-ч	На проступях крайних ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени общей шириной 0,08-0,1 м.	

Если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша.
На поручнях должны быть рельефные обозначения этажей


Требования к пандусу (внутри здания)

Требования к пандусу внутри здания носят универсальный характер.

Материалы несущих конструкций пандусов должны быть из негорючих материалов

Высота одного подъема должна быть превышать 0,45 м при уклоне не более 5%. При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать наклон пандуса до 10%.

Внутри зданий и на временных сооружениях допускается максимальный уклон пандуса 8% при условии, что подъем по вертикали между площадками не превышает 0,5 м.



Пандусы в верхней и нижней частях должны иметь свободное пространство размерами не менее 1,5х1,5 м.

Пандусы при перепаде высот более 3,0 м следует заменять лифтами, подъемными платформами и т.п.

Ширина пандуса должна быть:

- при одностороннем движении – не менее 1,0 м
- при двустороннем движении – не менее 1,8 м

Горизонтальные площадки должны быть после каждого марша. Глубина площадки – не более 1,5 м (в исключительных случаях предусматривается винтовые пандусы, площадки которых должна быть не менее 2,0 м.)

Инвентарные пандусы должны быть шириной не менее 0,8 м, рассчитаны на нагрузку не менее 250 кг/м² и

удовлетворять требованиям к стационарным пандусам по уклону

Бортики должны быть при перепаде высот более 0,45 м, по краям маршей и горизонтальных поверхностей высотой не менее 0,05 м.

Поручни должны быть установлены при перепаде высот более 0,45 м:

- с двух сторон;
- на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях и 0,5 м);
- верхний и нижний поручни пандуса должны быть расположены в одной вертикальной плоскости;
- закрывающие части должны быть длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м;
- на ручках пандуса должны быть рельефные обозначения этажей

Пандус, служащий путем эвакуации с вышерасположенных этажей непосредственно связывается с выходом наружу (через тамбур)

Требования к лифту пассажирскому (или подъемнику)

Здания следует оборудовать пассажирскими лифтами, доступными для инвалидов и МГН, и /или подъемными платформами в целях обеспечения их доступа на этажи выше или ниже этажа основного входа в здание (первого этажа).

Требования доступности к лифту пассажирскому (или подъемнику) имеют как универсальные, так и специальные требования.

Универсальные требования

Должна быть установлена информирующая сигнализация (световая и звуковая) у каждой двери лифта. Напротив выхода из лифтов на высоте 1,5 должно быть цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены.

Должна быть обеспечена двусторонняя связь из кабины лифта с диспетчером или дежурным (либо кнопка вызова дежурного) и аварийное освещение.

Перед дверью лифта для инвалидов должен быть оборудован тамбур-шлюз (в подвальном или цокольном этаже).

Подъемная платформа (подъемник) должен соответствовать ГОСТ и обеспечивать вход только на уровне этажей, имеющих помещения для проживания или целевого посещения инвалидами



Специальные требования (для отдельных категорий инвалидов)		
К	Лифт пассажирский (подъемная платформа) должен быть установлен при размещении помещений для инвалидов на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание (первого этажа)	
К	Кабина лифта должна быть не менее: - дверной проем – 0,9 м и более (для нового строительства общественных и производственных зданий); - внутренние размеры кабины – 1,1 м (ширина) на 1,4 (глубина) - точность остановки на уровне этажа должна быть в пределах 0,01 м	
К	Приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, кнопки и др.) должны: - иметь форму, позволяющую управлять одной рукой; - быть легкоуправляемыми; - быть легко доступны с обеих сторон; - быть установленными на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола; - и быть установленными на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены	
С-ч, С-п	Эскалаторы и пассажирские конвейеры для безопасности людей с нарушением зрения должны быть оснащены предупреждающими тактильно-контрастными напольными указателями у каждого края.	

Требования к двери (или дверям – если несколько на одном пути движения)

Требования доступности к двери имеют как универсальные, так и специальные требования.

Универсальные требования к оборудованию двери

Контрольные устройства на входе должны быть приспособлены для пропуска тех категорий инвалидов, для которых доступен объект.

Приборы и устройства (для открывания дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов, отверстия торговых и билетных автоматов и др.) должны:

- иметь форму, позволяющую управлять одной рукой;
- быть легкоуправляемые
- быть легкодоступные с обеих сторон;
- быть расположенными на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола;
- на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в углу – не менее 0,6 м.)

Информирующие обозначения помещений должны располагаться:

- рядом с дверью, со стороны дверной ручки;
- на высоте от 1,4 до 1,75 м;
- дублироваться рельефными знаками



В полотнах наружных дверей следует предусматривать

Специальные требования (для отдельных категорий инвалидов)

К	Дверной проем должен быть: – ширина не менее 0,9 м (при глубине откоса открытого проема более 1,0 м – не менее 1,2 м). – для вновь проектируемых зданий не менее 1,2 м.
К	Крепление двери должно быть: – на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» – обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек; – не допускающие вращающиеся двери и турникеты
К	Порог и перепад высот в дверном проеме должен отсутствовать или быть не более 0,014 м.
К	Полотно двери должно быть: – нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола защищена противоударной полосой; – смотровые панели из прозрачного ударпрочного материала на высоте 0,3 – 0,9 м от уровня пола.
К, О-п, О-н С-п, С-ч	Прозрачные двери и ограждения должны быть: – из ударпрочного материала; – с яркой контрастной маркировкой на двух уровнях от 0,9 до 1,0 м и 1,3 до 1,4 м (в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м)

Требования к пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)

Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность посетителей в соответствии с требованиями ФЗ от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и ФЗ от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент безопасности зданий и сооружений» с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в здании или сооружении.

Нормативные требования доступности пути эвакуации включая зоны безопасности имеют как универсальные, так и специальные требования.

Универсальные требования

Проектные решения заданий и сооружений должны обеспечивать безопасность инвалидов и других категорий маломобильных групп.

! Не допускается эвакуация по открытым металлическим наружным лестницам.

! Конструкция эвакуационных путей должна быть не пожароопасная.

Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов необходимо располагать на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу:


- не более 15 м от дверей помещения, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа;
- в зрительных залах – в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями остальной части зрителей



на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий – в зоне непосредственно примыкающей к выходу на трибуну.

Пожаробезопасная зона на путях эвакуации должна быть:

- если по проекту невозможно обеспечить эвакуацию МГН за необходимое время;
- расстояние от наиболее удаленной точки помещения с МГН до двери в пожаробезопасную зону в пределах досягаемости за необходимое время эвакуации;
- отделена от других помещений и примыкающих коридоров противопожарными преградами;
- вблизи вертикальных коммуникаций как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандусов с ограждениями (может использоваться примыкающая лоджия или балкон, отделенные противопожарными преградами от остальных помещений этажа);
- должна быть незадымляемой;
- иметь двери противопожарные самозакрывающиеся с уплотнениями в притворах

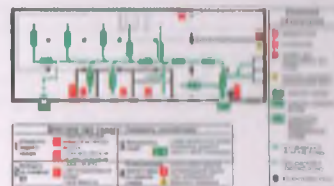

Площадь пожаробезопасной зоны:

- 2,40 кв. м (для инвалида в кресле-коляске);
- 2,65 кв. м (для инвалида в кресле-коляске с сопровождающим);
- 0,75 кв.м. (для инвалида, перемещающегося самостоятельно);
- 1,00 кв. м. (для инвалида, перемещающегося с сопровождающим)

Специальные требования	
К	Ширина участков эвакуационных путей для МГН (в свету) должна быть не менее: 0,9 м (дверей из помещений при нахождении в них не более 15 человек); 1,2 м (проемов, дверей и проходов внутри помещений в остальных случаях); 1,5 м (переходных лоджий и балконов); 1,8 м (коридоров, пандусов для эвакуации)
К	Пандус, служащий путем эвакуации со второго этажа и вышележащих этажей, должен иметь выход наружу из здания на прилегающую территорию.

В помещениях несоответствующих требованиям пожарной безопасности запрещено оказывать услуг.



4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Основной зоной любого объекта социальной инфраструктуры (как жилого здания, мест приложения труда, так и здания общественного назначения: учреждения здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта, объекта торговли и бытового обслуживания – любого социально значимого объекта) является *место целевого назначения (или место целевого посещения)* этого объекта.

Это может быть место предоставления услуги, а также место приложения труда, место получения образования, либо место жительства (жилые помещения). Название зоны «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)» позволяет определить и основное требование к состоянию доступности объекта в соответствии с его назначением – доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним.

При технической невозможности обеспечить доступность и удобство для всех категорий граждан мест целевого назначения (или целевого посещения) необходимо предложить организацию специально выделенной зоны или участка (например, у входной зоны) либо обеспечить предоставление соответствующей услуги (услуг) в иной, альтернативной форме: дистанционно, на дому, или в ином месте пребывания гражданина.

Места целевого назначения могут быть универсальными для обслуживания всех категорий посетителей, либо выделенными – специальными для инвалидов и других МГН, в том числе вблизи входов.

Общие требования к зоне

Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов)

Информирующие обозначения помещений должны быть:

- рядом с дверью, со стороны дверной ручки;
- на высоте от 1,4 до 1,75 м;
- дублирование рельефными знаками



Специальные требования к зоне (для отдельных категорий инвалидов)

К	Помещения для обслуживания инвалидов на креслах-колясках, размещают на уровне входа, ближайшего к поверхности земли. При ином размещении помещений на высоте здания кроме лестниц предусматриваются пандусы, подъемные платформы, лифты и другие приспособления для перемещения инвалидов на креслах – колясках (мобильные подъемные устройства)
----------	--

С учетом целевого назначения могут быть выделены следующие виды мест целевого назначения:

Вариант I - зона обслуживания граждан (инвалидов и других МГН),

Вариант II - места приложения труда.

Вариант III - жилые помещения.

Рассмотрим организацию доступности Вариант I

Вариант 1 зона целевого обслуживания инвалидов

Вариант I – зона обслуживания: представлена, как правило, в общественных зданиях и сооружениях - на объектах социально-культурного и коммунально-бытового назначения (в том числе на объектах здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта, а также на объектах транспортной инфраструктуры, торговли, общественного питания, делового, административного, финансового, религиозного назначения).

Организации, где должна быть представлена и адаптирована под особые потребности Зона целевого назначения (Вариант I):

- ❖ Здания и помещения учебно-воспитательного назначения;
- ❖ Здания и помещения здравоохранения и социального обслуживания;
- ❖ Предприятия торговли;
- ❖ Предприятия питания
- ❖ Предприятия бытового обслуживания
- ❖ Вокзалы
- ❖ Объекты физкультурного, спортивного, физкультурно-досугового назначения
- ❖ Здания и помещения зрелищного, культурно-просветительского назначения и религиозные организаций;
- ❖ Здания объектов по обслуживанию общества и государства.

Общие требования к зонам обслуживания граждан предусматривают не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей (в том числе при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании). При наличии нескольких идентичных мест (приборов, устройств) для обслуживания посетителей, 5% из них проектируются или организуются так, чтобы инвалид мог ими воспользоваться.

Покрытие пола в помещениях должны быть:

- ковровые покрытия плотно закреплены, особенно на стыках и по границе покрытий;
- не допускаются ворсовые ковры с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса) - более 0,013 м

Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН, следует повышать на одну ступень по сравнению с требованиями СНиП. Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть более 1:4

Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними.

Выключатели и розетки должны быть расположены на высоте 0,8 м от уровня пола

Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагать на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу:

- не более 15 м от дверей помещения, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа.

С точки зрения обеспечения безопасности посетителей с нарушениями состояния здоровья и мобильности, места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагают на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, а также с этажей и из зданий – наружу.



Зона обслуживания может быть представлена в различных формах, соответственно, в ней выделяются различные функционально-планировочные элементы и параметры их доступности.

С точки зрения архитектурно - планировочных и организационных решений доступности могут быть следующие (основные) формы обслуживания:

- ✓ Кабинетная форма обслуживания;
- ✓ Зальная форма обслуживания;
- ✓ Прилавочная форма обслуживания;
- ✓ Форма обслуживания с перемещением по маршруту;
- ✓ Кабина индивидуального обслуживания.

Кабинетная форма обслуживания – характеристика параметров доступности

Кабинетная форма обслуживания представлена чаще всего в амбулаторных учреждениях здравоохранения, социальной защиты населения, органах власти.

Специальные требования (для отдельных категорий инвалидов)	
К	Дверные проемы должны быть шириной - не менее 0,9 м
	Порог и перепад высот в дверном проеме должен отсутствовать или не превышать 0,014 м
	Свободное пространство (около столов, других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов должно быть - не менее 0,9 на 1,5 м
	Зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске (на 90 -180°) – должна быть не менее 1,4 м в диаметре
	Подходы к оборудованию и мебели должны быть не менее 0,9 м; не менее 1,2 м (при необходимости поворота кресла-коляски на 90°)
	Высота столов над уровнем пола для индивидуального пользования инвалидов на креслах-колясках : не более 0,8 м

Зальная форма обслуживания – характеристика параметров доступности

Зальная форма обслуживания представлена в учреждениях культуры (театральный, концертный зал, зал музея), на объектах транспортной инфраструктуры (залы ожидания на железнодорожном и автовокзале, в аэропорту), на физкультурно-оздоровительных и спортивных объектах (спортивный, тренажерный зал), в учреждениях образования (лекционный зал), а также в учреждениях торговли и общественного питания (зал для посетителей, торговый зал).

Универсальные требования для зальной зоны обслуживания

Места для инвалидов: в доступной для них зоне зала, обеспечивающей:

- полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных,
- музыкальных программ и материалов;
- удобный прием пищи (в обеденных залах или кулуарах при залах);
- оптимальные условия для работы (в читальных залах библиотек);
- оптимальные условия для отдыха (в зале ожидания).

В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов должны быть приспособлены для прохода МГН.



Свободные площадки должны быть: шириной в свету не менее 1,8 м перед эстрадой или в конце зала вблизи проема-выезда.

Должны быть обеспечены меры безопасности у мест или зон для зрителей на креслах-колясках в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах (ограда, буферная полоса, поребрик).

Ширина проходов в залах увеличивается на ширину свободного проезда кресла-коляски (0,9 м)

Расположение мест с учетом эвакуации:

- в зрительных залах - в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей;
- на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий;
- в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну;
- столы в залах предприятий общественного питания - вблизи от эвакуационного выхода, но в непроходной зоне;
- расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов не более 40 м;
- в зрительных залах с числом мест 800 и более места для инвалидов в креслах-колясках рассредоточивать в различных зонах, в непосредственной близости от эвакуационных выходов - в одном месте не более трех.

Специальные требования (для отдельных категорий инвалидов)	
Г-п, Г-ч	Должны быть вмонтированные системы индивидуального прослушивания: в аудиториях, зрительных и лекционных залах, вместимостью более 50 человек, оборудованных фиксированными сидячими местами, предусматривать не менее 4% кресел.
Г-п, Г-ч	Места для лиц с дефектами слуха необходимо: – размещать на расстоянии не более 10 м от источника звука; (или) оборудовать специальными персональными приборами усиления звука; – возможно применять в залах индукционный контур; – другие индивидуальные беспроводные устройства; – располагать в зоне хорошей видимости сцены и переводчика жестового языка (возможно выделение дополнительной зоны для переводчика)
К	Свободное пространство должно быть: размеры в плане - не менее 0,9 на 1,5 м (около столов, других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов)
К	Зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске (на 90° - 180°) должны быть не менее 1,4 м в диаметре
К	Зона досягаемости (приборов, устройств и другого оборудования) должна быть высотой от пола: - от 0,3 до 1,4 м (при расположении сбоку от посетителя); - от 0,4 до 1,2 м (при фронтальном подходе)

Прилавокная форма обслуживания – характеристика параметров доступности

Прилавокная форма обслуживания представлена в учреждениях культуры (кассы кинотеатра, театра, музея), на объектах транспортной инфраструктуры (кассы по продаже билетов на железнодорожном и автовокзале, в аэропорту), в учреждениях и организациях торговли, на объектах связи, в финансово-кредитных организациях (это, в частности, прилавки в магазине, киоске, на почте, в сберкассе), в медицинских и иных социальных

РООИ «Центр экспертизы и консультирования – «Доступная среда»
учреждениях (регистратура, окно по обслуживанию посетителей в аптеке, в
многофункциональном центре) и других.

Специальные требования (для отдельных категорий инвалидов)	
Г-п, Г-ч	Места для лиц с дефектами слуха необходимо: – размещать на расстоянии не более 10 м от источника звука; (или) оборудовать специальными персональными приборами усиления звука; – возможно применять в залах индукционный контур; – другие индивидуальные беспроводные устройства; – располагать в зоне хорошей видимости сцены и переводчика жестового языка (возможно выделение дополнительной зоны для переводчика)
К	Зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске (на 90 - 180°) должны быть не менее 1,4 м в диаметре
К	Зона досягаемости (приборов, устройств и другого оборудования) должна быть высотой от пола: - от 0,3 до 1,4 м (при расположении сбоку от посетителя); - от 0,4 до 1,2 м (при фронтальном подходе)
К	Высота прилавков над уровнем пола (и других мест обслуживания инвалидов на креслах - колясках) - не более 0,8 м над уровнем пола

Форма обслуживания с перемещением по маршруту – характеристика параметров доступности

Форма обслуживания с перемещением по маршруту может быть представлена в магазинах самообслуживания, в библиотеках, музеях, на вокзальных комплексах и в аэропортах.



Специальные требования (для отдельных категорий инвалидов)	
К	Должно быть организовано свободное пространство: размеры в плане - не менее 0,9 на 1,5 м (около столов, других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов)
К	Ширина пути движения в чистоте: - при движении кресла-коляски в одном направлении - не менее 1,5 м; - при встречном движении - не менее 1,8 м; - при переходе в другое здание - не менее 2,0 м; - в помещении с оборудованием и мебелью – не менее 1,2 м
К	Подходы к оборудованию и мебели должны быть не менее 0,9 м; не менее 1,2 м (при необходимости поворота кресла-коляски на 90°)
К	Зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске (на 90 - 180°) –должна быть не менее 1,4 м в диаметре
К	Оборудование замкнутых пространств должно быть оборудовано: - двусторонней связью с диспетчером или дежурным; - или кнопкой звонка (в дежурную комнату); - аварийное освещение

Кабина индивидуального обслуживания – характеристика параметров доступности

Кабина индивидуального обслуживания может быть в виде примерочной кабины, кабины фото-автомата, кабины для голосования.



Специальные требования (для отдельных категорий инвалидов)	
К	Свободное пространство: размеры в плане - не менее 0,9 на 1,5 м (около столов, других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов)
К	Зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске (на 90 - 180°) - не менее 1,4 м в диаметре
К	Зона досягаемости (приборов, устройств и другого оборудования) - высота от пола: – от 0,3 до 1,4 м (при расположении сбоку от посетителя); – от 0,4 до 1,2 м (при фронтальном подходе)
К	Высота столов индивидуального пользования (и других мест обслуживания инвалидов на креслах-колясках) - не более 0,8 м над уровнем пола

5. Санитарно-гигиенические помещения

К общим требованиям по этой зоне относится требование о наличии на объекте (особенно на объекте, предназначенном для обслуживания посетителей) как минимум одной универсальной кабины для МГН (в том числе доступной для пользования инвалидами на кресле-коляске).

Так, не менее одной универсальной кабины должно быть предусмотрено в общественных туалетах, в общественных зданиях (при численности посетителей 50 и более человек, при нахождении их в здании 60 минут и более), в производственных зданиях (на каждом этаже, где работают инвалиды).

В общем количестве уборных комнат доля доступных для МГН кабин должна составлять 5%, но не менее одной в каждом блоке уборных, и они должны быть открыты для всех посетителей. Число универсальных кабин следует принимать дополнительно из расчета одна универсальная кабина на 15 человек на креслах-колясках но не менее одной.

К функционально-планировочным элементам зоны санитарно-гигиенические помещения относятся:

- ❖ Туалетная комната,
- ❖ Душевая/ ванная комната,
- ❖ Бытовая комната (гардеробная).


Общие требования к организации доступности зоны санитарно-гигиенические помещения

Должно быть не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан:

- в общественных уборных;
- в общественных зданиях;
- производственных зданиях;
- в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин. и более)

Должны быть установлены поручни, штанги, поворотные или откидные сидения:

- в универсальной кабине;
- в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том



числе инвалидов.

Выключатели и розетки в помещениях должны быть расположены на высоте 0,8 м от уровня пола.

Информирующие обозначения помещений должны быть:

- рядом с дверью, со стороны дверной ручки;
- на высоте от 1,4 до 1,75 м;
- дублирование рельефными знаками

Должны быть гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними.

Рекомендовано использование:

- водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами);
- управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины.

Туалетная комната – характеристика параметров доступности

Требования к оборудованию туалетной комнаты

Оборудование замкнутых пространств (в т.ч. кабинки туалета) должно быть оборудовано:

- двусторонней связью с диспетчером или дежурным;
- или кнопкой звонка (в дежурную комнату);
- аварийным освещением.

У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин должны быть специальные знаки (в том числе рельефные) расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери.





Доступная туалетная кабинка должна быть в плане не менее: шириной 1,65 м, глубиной 2,5 м, ширина двери – 0,9 м. Рядом с унитазом должно быть пространство для размещения кресла-коляски не менее 0,8 м, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу.

Универсальная туалетная кабинка, предназначенная для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидами, должна быть в плане не менее: ширина 2,2 м, глубина 2,25 м. Должна быть предусмотрена возможность установки стационарных и откидных опорных поручней, поворотных или откидных сидений.

Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины, высоту – 0,45-0,5 м и длину 0,7 м. Унитазы и писсуары следует устанавливать с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением. Допускается применение унитазов и раковин умывальников с механизмом электрического или гидравлического вертикального перемещения.

Душевая/ванная комната – характеристика параметров доступности

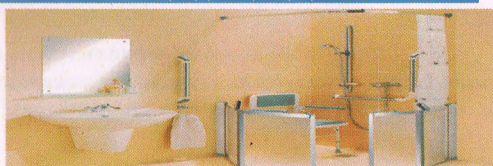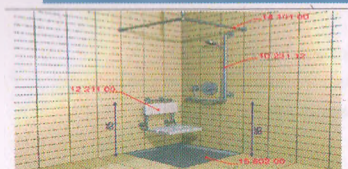

В помещениях доступных душевых следует предусматривать не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске, перед которой предусматривается пространство для подъезда кресла-коляски.

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения следует предусматривать закрытые душевые кабины с нескользким полом и поддоном без порога с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной.

Доступная душевая кабина для МГН должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем, настенными поручнями. Глубина и длина сиденья должна быть не менее 0,5 м.

Габариты поддона (трапа) должны быть не менее 0,9х1,5 м, свободной зоны – не менее 0,8х1,5 м.

У дверей душевых и ванных комнат необходимо предусмотреть со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери.

Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или двусторонней системой громкоговорящей связи. Тип системы, которая должна быть установлена определяется при проектировании.

В доступных кабинках (душевых, ванных) следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается.

В дверях доступных и универсальных кабин следует предусматривать возможность открывания наружу.

Специальные требования (для отдельных категорий инвалидов)	
К	Должна быть душевая кабина: не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске и с пространством для подъезда кресла-коляски перед ней.
К	Проходы между рядами для кабин душевых (закрытых и открытых) - ширина не менее 1,8 м

Бытовая комната/гардеробная – характеристика параметров доступности



В случае если оказание услуг требует наличия бытовой комнаты или гардеробной необходимо при организации доступности объекта социальной инфраструктуры необходимо соблюдать специальные требования (для отдельных категорий инвалидов).

К, О-в, С-ч, О-н, С-п	Индивидуальные шкафы должны быть совмещенные (для уличной, домашней и рабочей одежды) и быть: – высотой не более 1,3 м от пола (то же для крючков для одежды); – размеры в плане 0,4 на 0,5 м;
----------------------------------	--

	нумерация шкафов рельефная и на контрастном фоне
К,О-в, О-п	Скамьи в гардеробных размером должны быть размером 0,6 на 0,8 м
К,О-в, О-п	Проходы между рядами для шкафов гардеробных шириной должны быть не менее: 2,4 м или 1,8 м если нет скамеек

Так же можно выделить особые требования при организации санитарно-гигиенических помещений для отдельных типов объектов социальной инфраструктуры.

Специальные требования к отдельным типам ОСИ	
К, О-в, О-п, С-п, С-ч	Универсальная кабина в местах приложения труда: – на каждом этаже, где работают инвалиды; – не далее 60 м от рабочего места (по зрению и на колясках); – нежелательно смежное размещение мужских и женских уборных (по зрению).
К, О-в, О-п, С-п, С-ч	Универсальная кабина душевой в местах приложения труда инвалидов: – не менее 1 на 3 работающих инвалидов; – закрытые душевые кабины с открыванием двери наружу; – вход непосредственно из гардеробной.
К, О-в, О-п, С-п, С-ч	Требования к умывальным: – не менее 1 раковины умывальника на 7 инвалидов; – 40% из них - вблизи рабочих мест; – размещение в гардеробном блоке или смежно с ним.
К, О-в, О-п	В раздевальных при спортивных сооружениях для занимающихся инвалидов должны быть: – места для хранения кресел-колясок; – индивидуальные кабины - по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов на креслах-колясках (площадью каждая не менее 4 кв. м); – индивидуальные шкафы для одежды, в т.ч. для хранения костылей и протезов (не менее двух) высотой не более 1,7 м; – скамья длиной не менее 3 м, шириной не менее 0,7 м и высотой не более 0,5 м (вокруг скамьи свободное пространство для подъезда кресла - коляски); – либо вдоль одной из стен скамья размером не менее 0,6 на 2,5 м

6. Система информации на объекте

К системе информации на объекте отнесены устройства, средства информации, связи и их системы. С учетом особых требований к ним для инвалидов с особенностями восприятия (нарушениями сенсорных функций: зрения, слуха), должны быть представлены как минимум 3 вида устройств и средств информации на объекте:

- ❖ Визуальные средства;
- ❖ Акустические средства;
- ❖ Тактильные средства.

Общие требования к системе информации на объекте

Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ

Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документах по стандартизации.

Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать:

- непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения;
- предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.



Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.)



Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией

Заключение

Из перечисленных 6 функциональных зон основными, обеспечивающими (согласно СНиП и СП) **достижимость мест основного назначения и основного посещения здания**, а также безопасность являются 3 зоны:

- 2 «Вход (входы) в здание»;
- 3 «Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)»;
- 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».

Остальные 3 зоны, по классификации критериев доступности (по СНиП и СП) в большей степени **обеспечивают дополнительные критерии доступности**:

- требования информативности – зона 6 «Система информации на объекте (устройства и средства информации и связи и их системы)»;
- требования удобства и комфортности – зона 1 «Территория, прилегающая к зданию» (участок, включая автостоянки и места отдыха), а также зона 5 «Санитарно-гигиенические помещения».


Согласно Свода правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» при обустройстве ОСИ допускается возможность выбора вариантов проектных решений исходя из комплекса требований, предъявляемых к проектируемому или реконструируемому объекту с целью обеспечения доступа к нему и использования его маломобильными гражданами.

«В зависимости от расчетного числа инвалидов, от финансовых возможностей заказчика и функциональной структуры здания, сооружения рекомендуется предусматривать один из двух вариантов организации доступности (не учитывая обслуживания на дому):

Вариант «А» (универсальный проект) - доступность для инвалидов любого места здания: жилой ячейки в жилище, любого места обслуживания в общественном здании,

РСОИ «Центр экспертизы и консультирования – «Доступная среда» любого места приложения труда. При этом, должно предусматриваться устройство: общих универсальных путей движения, доступных для всех категорий населения, в том числе инвалидов; приспособленных для нужд инвалидов всех или специально выделенных из общего числа жилых помещений и мест обслуживания; специально приспособленных мест приложения труда;

Вариант «Б» (разумное приспособление)- выделение специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и оборудованных для инвалидов на уровне входной площадки.

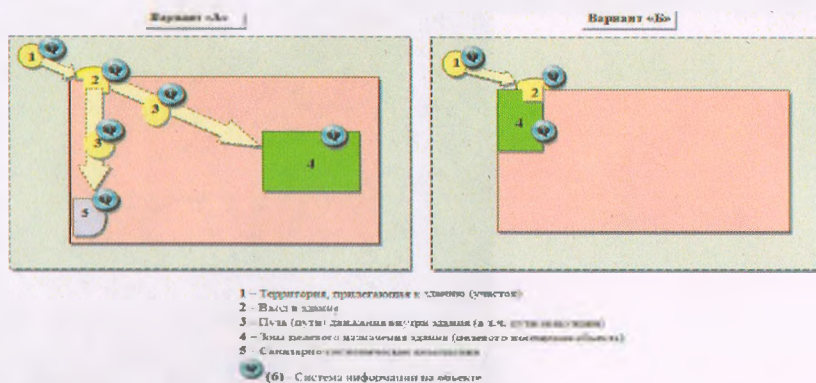

Следует предусматривать устройство специальных входов, специально обустроенных параллельных путей движения и мест обслуживания для лиц с нарушениями здоровья.

Справочная информация Особенности введения в эксплуатацию объектов после 1 июля 2016 года.

В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», положения части 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в части обеспечения доступности для инвалидов объектов связи, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, транспортных средств применяются с 1 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам и средствам.

Федеральным законом от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» установлено, что описанные в нем требования не применяются (вплоть до реконструкции или ремонта) к зданиям и сооружениям, введенным в эксплуатацию до вступления в силу таких требований.

Обратите внимание! При реконструкции, капитальном ремонте и приспособлении действующих объектов выполняются все архитектурно и технически возможные мероприятия в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020. Считать СНиП 35-01-2001 утратившим силу можно только для вновь проектируемых зданий. Для действующих объектов до их реконструкции допустимо определять доступность в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001.

